

POROZUMIENIE 13/AB/2023/DP

zawarte w dniu ..24.11.2023 r.

pomiędzy:

Redkom Park Bielsko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starej Iwicznej, pod adresem: ul. Słoneczna 116A, 05-500 Stara Iwiczna, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0001017858, NIP 1231527802 oraz REGON 524435413, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, reprezentowaną przez Łukasza Dąbrowskiego – Członka Zarządu

zwaną w dalszej treści umowy: Zamawiającym, reprezentowaną przez:

a

ALUPROF Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku- Białej przy ul. Warszawska 153 43-300 Bielsko – Biała, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000106225, kapitał zakładowy/wpłacony 4 028 350,00 PLN, NIP 5470242884, Nr BDO 000004797, będącą dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1790 z późn. zm.), zwaną w dalszej treści umowy: ALUPROF, reprezentowaną przez:

Prezes Zarządu
..... Dyrektor Generalny

Członek Zarządu
DYREKTOR FINANSOWY

.....Tomasz Grela.....,

Jolanta Kosiec

o następującej treści:

§ 1.

1. Niniejsze porozumienie określa zasady na jakich ALUPROF wyraża zgodę na rzecz Zamawiającego na korzystanie z będącego w jej władaniu i utrzymaniu kanału sanitarnego (kolektora) o średnicy 600 mm zlokalizowanego w Bielsku - Białej przy ul. Węglowej, wskazanego na planie sytuacyjnym (mapce) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia (*dalej: kolektor*) tj. w celu umożliwienia odprowadzania ścieków z kompleksu budynków handlowo-usługowych znajdujących się w Bielsku - Białej przy ul. Warszawskiej 180 i ul. Węglowej 55, m.in. na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami 47/24 i 47/15 (KW nr BB1B/00084504/2) oraz nr 3439/20 (KW nr BB1B/00096361/4).

Rodzaje ścieków określone są w warunkach technicznych wykonania podłączenia kanalizacji sanitarnych uzyskanych przez Zamawiającego od Spółki AQUA S.A, które po ich uzyskaniu stanowić będą załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia.

Parametry jakościowe ścieków oraz ich dopuszczalne parametry fizyczne oraz skład chemiczny określone są w Warunkach wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń

kanalizacyjnych AQUA SA posiadanych przez ALUPROF SA, stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego porozumienia. AQUA S.A. wyraziła zgodę na zawarcie niniejszego porozumienia.

2. Na mocy niniejszego porozumienia ALUPROF udostępnia Zamawiającemu, przedmiotowy kolektor we wskazanym odcinku na mapie (załącznik nr 1) w celu określonym w ust.1 porozumienia i wyraża zgodę na wykonanie do niego na koszt i ryzyko Zamawiającego podłączenia kanalizacyjnego i odprowadzania poprzez udostępniony kolektor ścieków z kompleksu budynków handlowo-usługowych, o których mowa w ust. 1 do kanalizacji Spółki AQUA S. A. z siedzibą w Bielsku - Białej, pod warunkiem spełnienia przez Zamawiającego zobowiązań określonych w § 2 ust. 1 niniejszego porozumienia oraz następujących wymogów:

- 1) przedstawienie wyników analiz parametrów fizyko-chemicznych ścieków zgodnie z wytycznymi AQUA S.A. otrzymanymi przez Zamawiającego, a w ich braku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego porozumienia, wykonanych przez akredytowane laboratorium po rozpoczęciu odprowadzania ścieków do instalacji oraz w cyklach miesięcznych – na koszt Zamawiającego;
- 2) umożliwienie kontrolnych poborów ścieków na zlecenie ALUPROF, na żądanie ALUPROF w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia;
- 3) odprowadzanie poprzez kolektor ścieków z nieruchomości Zamawiającego w ilości nie przekraczającej 43 m³ na dobę, lecz w każdym przypadku zgodnie z warunkami otrzymanymi od AQUA S.A.

§ 2.

1. Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia wymogów określonych w § 1 niniejszego porozumienia na własny koszt, jak również do:

- 1) spełnienia przed przyłączeniem warunków technicznych wykonania podłączenia kanalizacji sanitarnej postawionych przez spółkę AQUA S. A., które po ich wydaniu stanowiąc będą załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia.
- 2) uzyskania przed przyłączeniem (wpięciem) do kolektora ostatecznej zgody spółki AQUA S. A. na wykonanie podłączenia i odprowadzenia ścieków przez kolektor do kanalizacji Zamawiającego, o ile zgodnie z warunkami przyłączenia opisanymi w pkt 1) powyżej osobna zgoda w tym zakresie będzie konieczna. Zgoda stanowić będzie załącznik nr 4 do niniejszego porozumienia.
- 3) rozpoczęcia wprowadzania ścieków do kolektora po podpisaniu niniejszego porozumienia oraz odpowiedniej umowy ze spółką AQUA S. A.
- 4) uiszczania od dnia wykonania podłączenia oraz oddania do użytkowania pierwszego z budynków opisanych w § 1 niniejszego porozumienia na rzecz ALUPROF opłaty stałej za korzystanie z kolektora w wysokości 7 000,00 zł netto miesięcznie(słownie netto: siedem tysięcy złotych 00/100) plus Vat.

2. ALUPROF zobowiązuje się i gwarantuje, że przy spełnieniu przez Zamawiającego warunków, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w § 1 ust. 2 porozumienia oraz w § 3 ust. 3 porozumienia, jak również w sytuacji kiedy nie zajdą leżące po stronie Zamawiającego okoliczności powodujące możliwość wstrzymania/ cofnięcia pozwolenia na korzystanie z kolektora, o których mowa w § 3, nie cofnie udzielonej niniejszym

porozumieniem zgody oraz nie odstąpi od jego treści, w tym nie nakaże Zamawiającemu odłączenia się od kolektora i zaprzestania odprowadzania nim ścieków przez czas nieograniczony chyba, że AQUA SA postanowi inaczej i/lub cofnie swą zgodę.

3. Faktury z tytułu opłaty opisanej w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu, tj. z tytułu zapewnienia korzystania z kanału sanitarnego w celu odprowadzania ścieków, ALUPROF będzie wystawiał co miesiąc z góry, z terminem płatności wynoszącym 30 dni od doręczenia faktury, na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Jeżeli warunki płatności opisane w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu ziszczą się w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego, opłata za ten miesiąc zostanie obliczona proporcjonalnie do okresu, za jaki będzie należna w danym miesiącu. Zamawiający wyraża zgodę na doręczanie faktur drogą elektroniczną łącznie na adresy e-mail: lukasz.komierowski@redkomdevelopment.com oraz magdalena.oslowska@redkomdevelopment.com. Zmiana powyższych adresów e-mail nie wymaga zmiany niniejszej umowy i wystarczające jest w tym celu wysłanie wiadomości e-mail na adres, z którego ALUPROF wysyłać będzie faktury, z podaniem nowego lub nowych adresów.

§ 3.

W przypadku wystąpienia wobec ALUPROF przez jakikolwiek podmiot lub organ administracji państwowej/samorządowej, z roszczeniami w związku z nienależytym wykonywaniem nin. Porozumienia przez Zamawiającego (dalej „Żądanie”), Zamawiający zobowiązuje się zwolnić ALUPROF z odpowiedzialności wobec takiego podmiotu trzeciego i podjąć wszelkie działania niezbędne w zaistniałej sytuacji. Zamawiający zobowiązuje się także do pokrycia wszelkich szkód i kosztów poniesionych przez ALUPROF w związku z Żądaniem

§ 4.

1. Strony zawierają niniejsze porozumienie na czas nieokreślony.
2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania. Strony ustalają, że Zamawiający jest uprawniony do rozpoczęcia wypuszczania ścieków do kolektora z dniem podpisania przez Strony protokołu z przeprowadzonego przez ALUPROF audytu w zakresie spełnienia przez Zamawiającego warunków określonych w §2 ust. 1 pkt. 1) nin. Porozumienia i przedstawienia ALUPROF zgody wyrażonej przez AQUA S. A., o której mowa w §2 ust. 1 pkt.2) nin. Porozumienia, jeżeli zgodnie z warunkami przyłączenia zgoda ta będzie konieczna.

2. Zamawiający może rozwiązać niniejsze porozumienie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego jeśli korzystanie w celu objętym niniejszym porozumieniem z kolektora ALUPROF stanie się dla Zamawiającego bezzasadne lub ALUPROF bezzasadnie wstrzyma pozwolenie na korzystanie z kolektora.

3. ALUPROF może rozwiązać niniejsze porozumienie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego lub czasowo - nie dłużej niż do dnia usunięcia naruszeń porozumienia przez Zamawiającego wstrzymać pozwolenie na korzystanie z kolektora jeśli Zamawiający, pomimo wezwania i wyznaczeniu mu terminu 14 dni na usunięcie naruszenia:



- 1) korzysta z kolektora niezgodnie z postanowieniami niniejszego porozumienia;
lub
- 2) nie reguluje lub nieterminowo reguluje opłaty za korzystanie, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 4 porozumienia za co najmniej 1 pełny okres płatności;
lub
- 3) narusza inne postanowienia porozumienia, w szczególności nie wypełnia wymogów, o których mowa w § 2 ust. 1 oraz w § 1 ust. 2 porozumienia.

§ 5

1. Strony zobowiązują się dołożyć wszelkiej należytej staranności we wzajemnych kontaktach.
2. Strony oświadczają, iż zapisy niniejszego porozumienia są dla nich jasne i zrozumiałe.

§ 6.

1. W zakresie nieunormowanym niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne odnośne przepisy prawa.
2. Wszelkie zmiany, uzupełnienia, poprawki itp. niniejszego porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Ewentualne spory wynikające z niniejszego porozumienia będą rozstrzygane przez rzeczowo właściwy sąd dla siedziby ALUPROF.
4. Zamawiający uprawniony jest do przeniesienia wszystkich swoich praw i obowiązków objętych niniejszym porozumieniem na rzecz każdego nabywcy całości lub części nieruchomości opisanej w § 1 ust. 1 powyżej, na co ALUPROF niniejszym wyraża zgodę, pod warunkiem jednak, że taki nabywca złoży na piśmie pod rygorem nieważności oświadczenie, że przyjmuje na siebie wszystkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszego porozumienia oraz zobowiązuje się je wykonywać zgodnie z jego treścią i celem.

§ 7.

Dane osobowe

1. Dane osobowe Wykonawcy są przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanej dalej RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Wykonawca lub do podjęcia działań, które są niezbędne przed jej zawarciem). Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy. Szersze informacje na temat przetwarzania danych zawarte są na stronie internetowej Zamawiającego: www.aluprof.eu/rodo.
2. Dane w odpowiednich przypadkach będą przetwarzane na podstawie w art. 6 ust. 1 punkt f RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Zamawiającego) - Wykonawca w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie.
3. W razie pytań i/lub wątpliwości Wykonawca może się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Zamawiającego: iod_aluprof@grupakety.com.



4. Dane z niniejszej umowy są ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom Zamawiającego oraz w uzasadnionych przypadkach zewnętrznym podmiotom związanym z obsługą prawną Zamawiającego.
5. Dane z niniejszej umowy będą przechowywane na czas jej trwania oraz po jej zakończeniu na okres wynikający z obowiązujących przepisów.
6. Wykonawca ma prawo do żądania od Zamawiającego dostępu do danych osobowych, które dotyczą Wykonawcy, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienie z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii.
7. Informujemy, że dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą przetwarzane na potrzeby decyzji wydawanych w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
8. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Strony udostępniają wzajemnie dane osobowe niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Podstawą prawną udostępnienia danych jest Art. 6 ust. 1 pkt b i f RODO. Odpowiednio są to przesłanki wskazujące fakt, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Zamawiający lub do podjęcia działań, które są niezbędne przed jej zawarciem i/lub prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Strony. Strony - mogą w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie.
10. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania Danych wyłącznie w zakresie i celu określonym w niniejszej umowie w zgodzie z art. 5 i 26 RODO.
11. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje niezbędnymi dla prawidłowego wykonania niniejszej umowy środkami technicznymi i organizacyjnymi, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem.
12. Wykonawca zapewnia ochronę udostępnionych danych zgodnie z przepisami RODO, a w szczególności zgodnie z przepisami art. 32.
13. Obowiązki wynikające z art. 13 i 14 RODO zostały zawarte na stronie internetowej Zamawiającego: www.aluprof.eu/rodo.

§ 8.

Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Łukasz Dąbrowski

Załączniki:

Członek Zarządu

ALUPROF
Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny

Tomasz Grela

Członek Zarządu
DYREKTOR FINANSOWY

Jolanta Kosiec


Załącznik nr 1 – mapka z zaznaczeniem kolektora 600 mm

Załącznik nr 2 – warunki przyłączenia uzyskane przez Zamawiającego


Załącznik nr 3 – parametry ścieków określonych przez Aqua posiadane przez Aluprof

Załącznik nr 4 – zgoda Aqua na wykonanie wpięcia (o ile będzie konieczna)

ALUPROF SA
ul. Warszawska 153
01-600 Białsko-Biała, Polska
NIP 547-004-42-50, REGON 070424425
KRS 0000106225, BUD. 000004797
NIPAL zakładowy: 028 350, -PLN

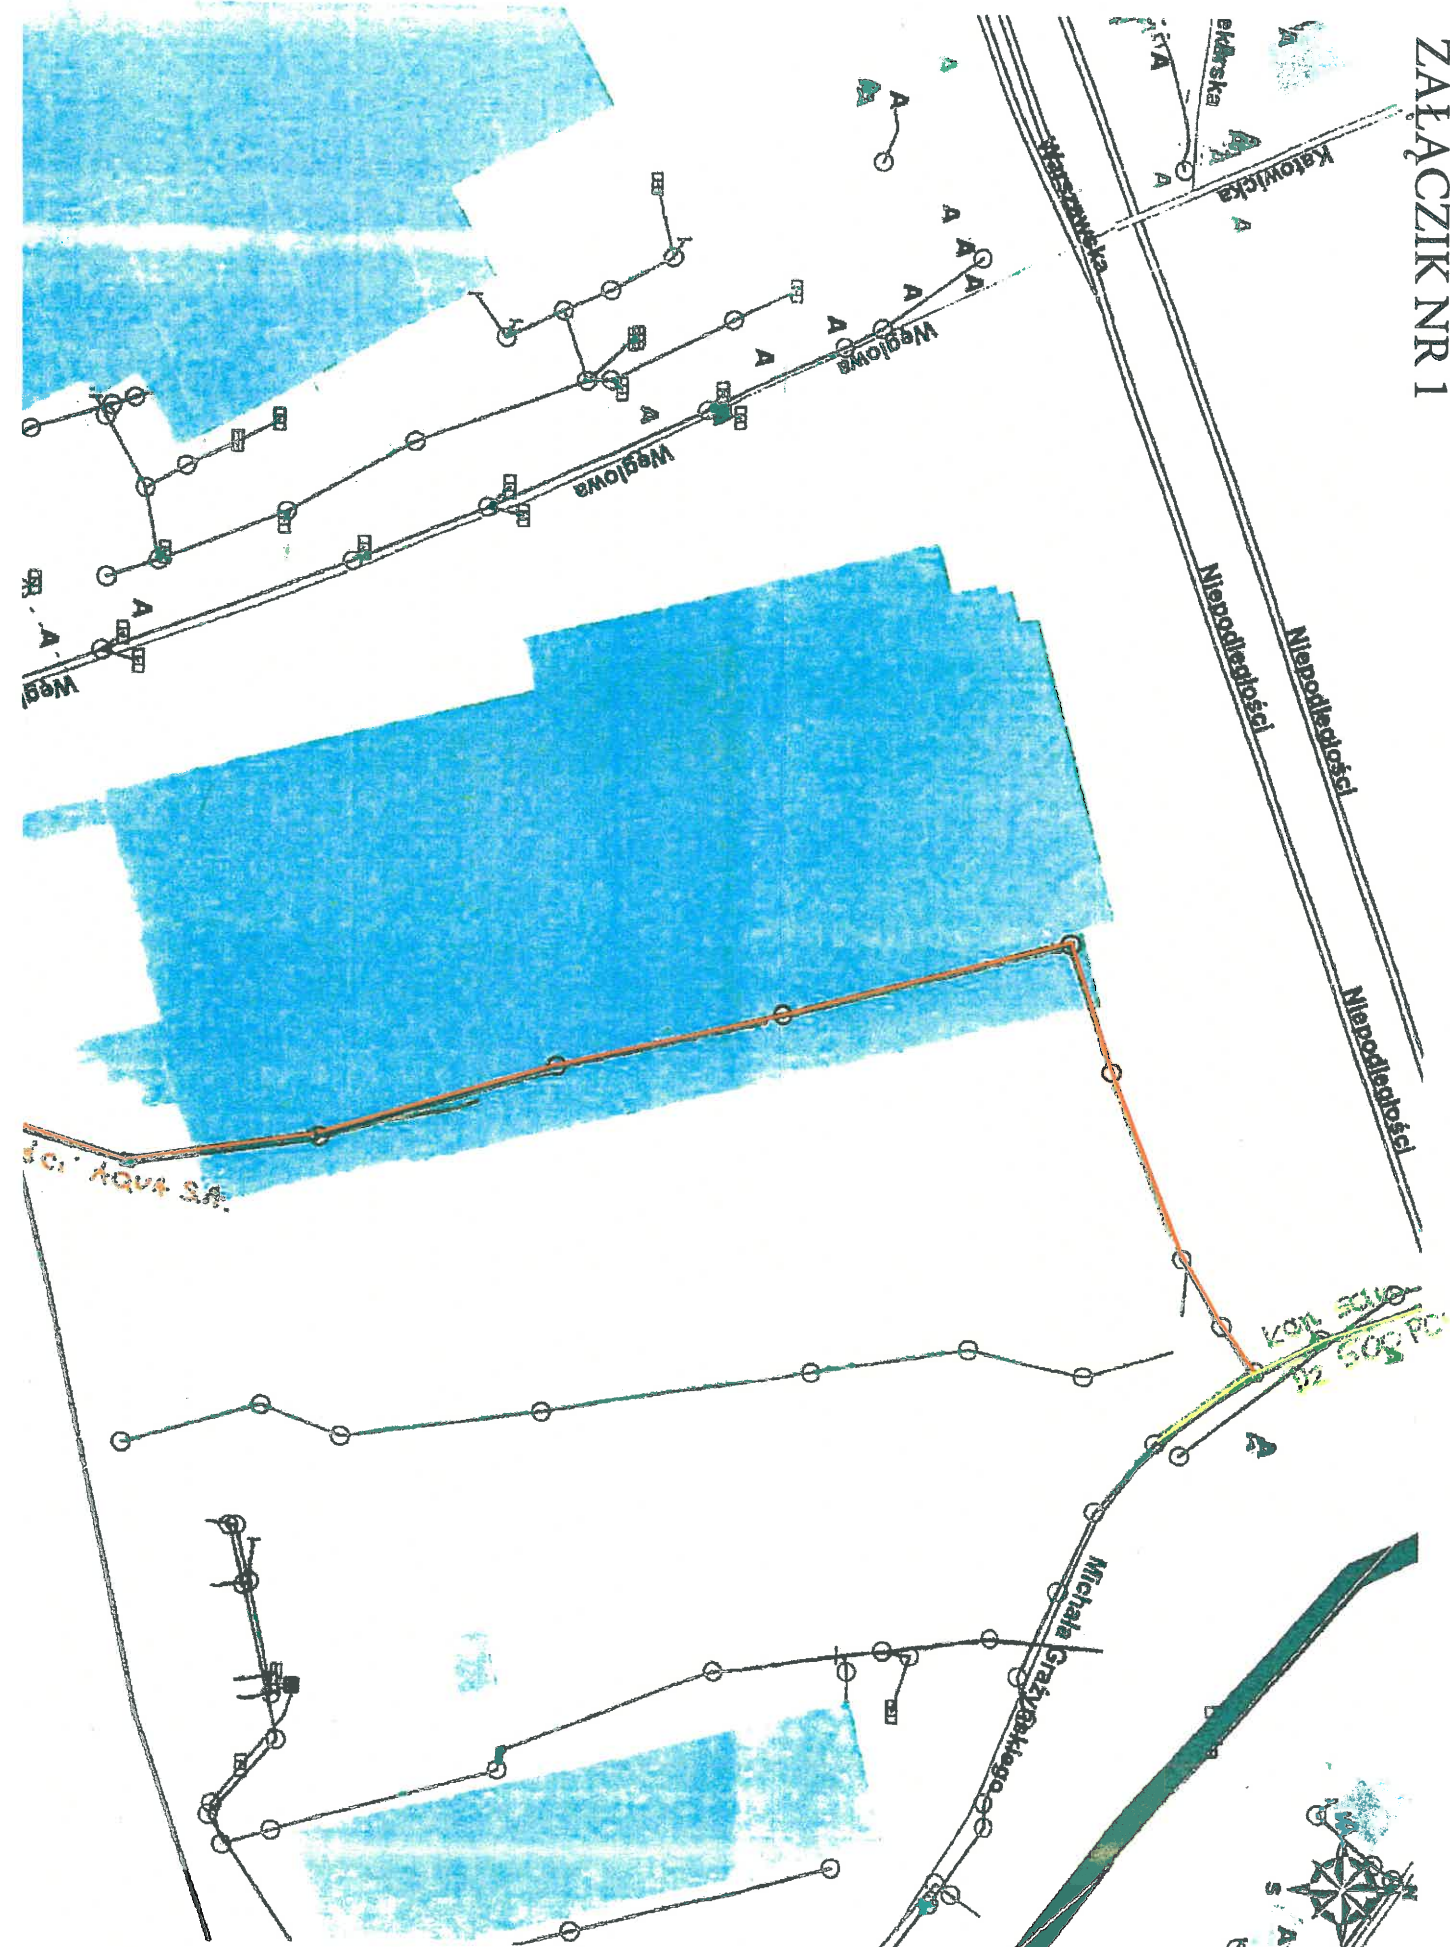

Sieci sanitarne do przebudowy
przez REDKOM

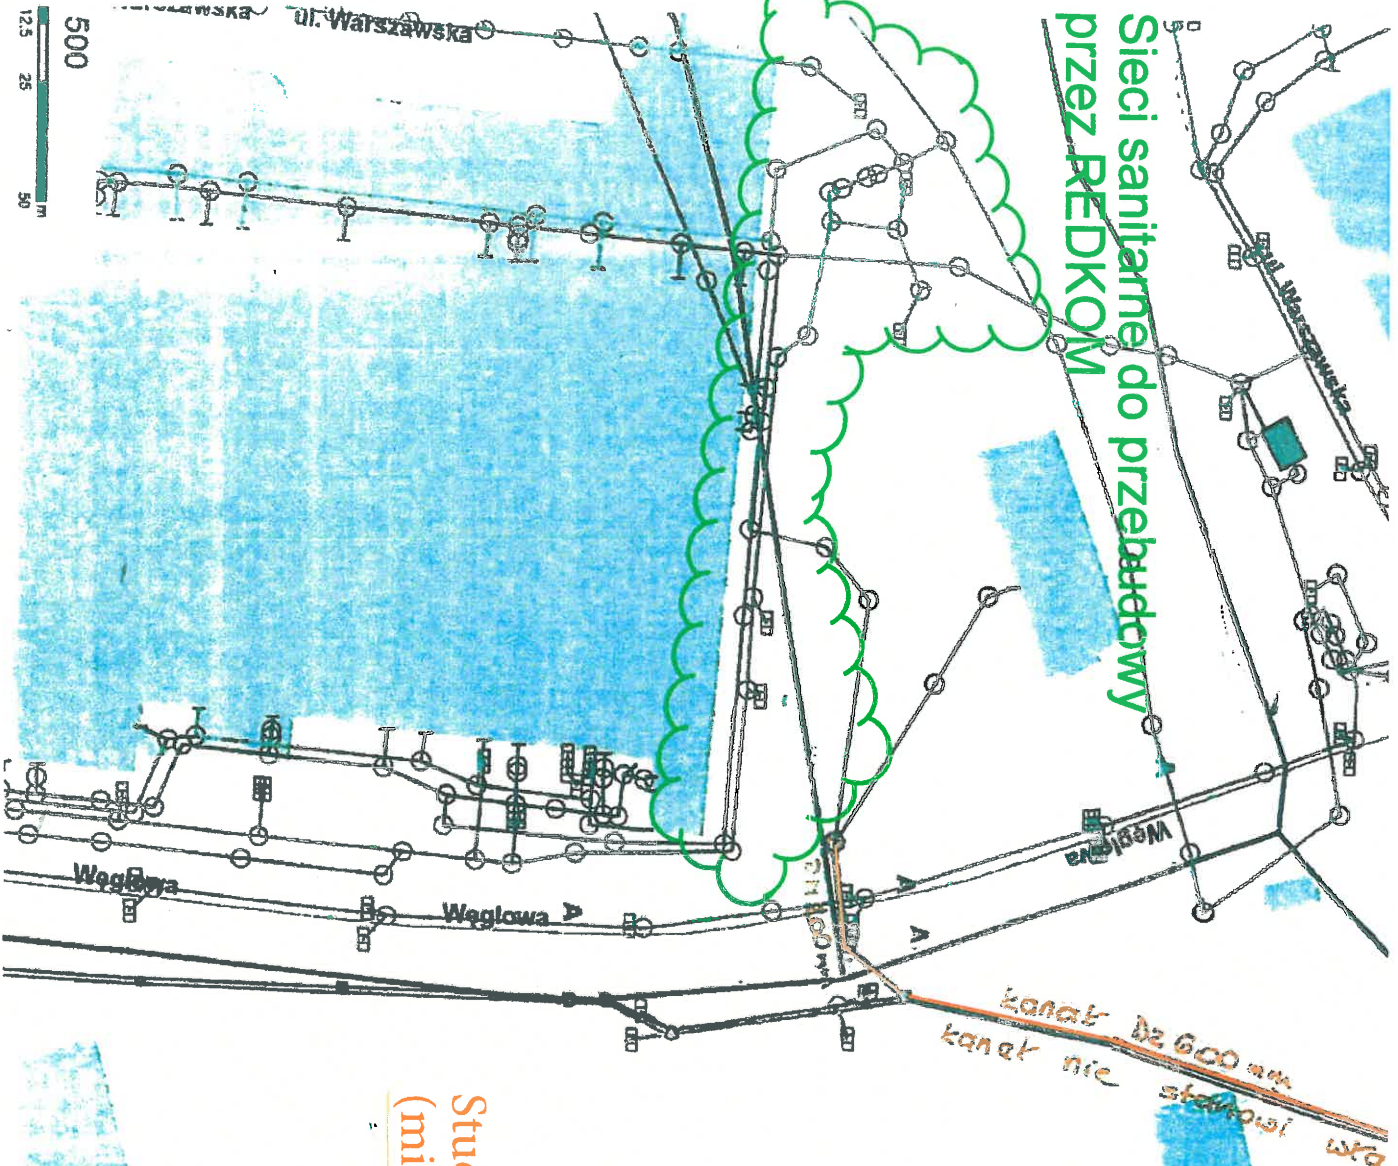

500
12.5 25 50 m

Studnia na działce ALFA POLAND
(miejsce wpięcia kanalizacji REDKOM)

AGUA
SPOŁKA AKCYJNA
40-300 Bielsko-Biala
ul. 1 Maja 23
Załącznik do pisma

znak 117/P/01653/2023
z dnia 31.08.2023

Janina Winiotowicz
Inżynier Techniczny

F-PG2-022-007

Załącznik PT do Umowy BB nr P/000708 z dnia 11-02-2015 r.

Warunki wprowadzania ścieków przemysłowych przez **ODBIORCĘ USŁUG** do urządzeń kanalizacyjnych **PRZEDSIĘBIORSTWA**.

I Procedura prowadzenia kontroli jakości ścieków.

- Kontrole jakości ścieków prowadzone są w dowolnym czasie, bez wcześniejszego uprzedzenia o przyjeździe pracowników **PRZEDSIĘBIORSTWA**.
- Sposób poboru próbek ścieków przez **PRZEDSIĘBIORSTWO** do kontroli ich jakości:
 - próbka średnia dobową, proporcjonalną do przepływu, zmieszana z próbek pobranych w odstępach co najwyżej dwugodzinnych w studzience kontrolno-pomiarowej za pomocą urządzenia automatycznego (SAMPLER), zainstalowanego przez **ODBIORCĘ USŁUG**. Urządzenie automatyczne zostanie w dniu kontroli zaplombowane przez **PRZEDSIĘBIORSTWO**. W przypadku odczynu i temperatury wartości zostaną określone w próbce jednorazowej pobranej losowo.
 - jeżeli **ODBIORCA USŁUG** nie może zapewnić poboru próbki, o której mowa w pkt 2a), wówczas **PRZEDSIĘBIORSTWO** w okresie jednej godziny pobierze trzy próbki ścieków w studzience kontrolno-pomiarowej, które następnie zostaną złane w celu pobrania próbki uśrednionej z zastrzeżeniem, że w przypadku odprowadzania ścieków trwającego krócej niż jedną godzinę, **PRZEDSIĘBIORSTWO** pobierze jedną próbkę ścieków. W przypadku odczynu i temperatury wartości zostaną określone w próbce jednorazowej pobranej losowo.
- Przebieg czynności kontrolnych:
 - przyjazd osób kontrolujących reprezentujących **PRZEDSIĘBIORSTWO** na teren nieruchomości **ODBIORCY USŁUG**, z której odprowadzane są ścieki do urządzeń kanalizacyjnych **PRZEDSIĘBIORSTWA**,
 - powiadomienie Kierownictwa lub upoważnionego przedstawiciela **ODBIORCY USŁUG** o zamiarze przeprowadzenia kontroli jakości ścieków,
 - po okazaniu legitymacji służbowej osoby kontrolujące przystępują do czynności kontrolnych polegających na:
 - przejsię do studzienki pomiarowej, określonej w umowie,
 - pobór prób ścieków w obecności upoważnionego przedstawiciela **ODBIORCY USŁUG**,
 - zabezpieczenie pobranych ścieków w odpowiednich pojemnikach,
 - umieszczenie pojemników w przenośnych lodówkach,
 - sporządzenie protokołu z poboru prób ścieków, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron,
 - jeżeli podczas kontroli zachodzi potrzeba zmiany w stosunku do zapisów umowy o odprowadzanie ścieków, np. zmiany studzienki pomiarowej, ze względu na jej niedostępność lub niemożność pobrania ścieków jednoznacznie pochodzących od **ODBIORCY USŁUG**, zmiany te opisuje się w protokole. **ODBIORCA USŁUG** zobowiązany jest zaakceptować te zmiany podpisując protokół.
- Dostarczenie pobranych i zabezpieczonych prób ścieków do akredytowanego Laboratorium **PRZEDSIĘBIORSTWA** w czasie nie dłuższym niż 4 godziny (Polska Norma).
- Wykonanie analizy fizykochemicznej pobranych ścieków przez akredytowane Laboratorium **PRZEDSIĘBIORSTWA**.
- Przeprowadzenie analizy wyników badań fizykochemicznych.

II Koszty kontroli

Przeprowadzone z inicjatywy **PRZEDSIĘBIORSTWA** kontrole warunków dopuszczalnych odprowadzania ścieków przemysłowych w ramach realizacji jego obowiązków ustawowych wykonywane są na koszt **PRZEDSIĘBIORSTWA**. Wszelkie kontrole przeprowadzone na wniosek **ODBIORCY USŁUG** wykonywane są na koszt **ODBIORCY USŁUG**.

III Wartości dopuszczalne i wartości krytyczne stężeń zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych przez **ODBIORCĘ USŁUG** do urządzeń kanalizacyjnych **PRZEDSIĘBIORSTWA**.

Nazwa wskaźnika	Jednostka	Najwyższa dopuszczalna wartość	Krytyczna wartość stężenia
I	II	III	IV
Grupa I			
Temperatura	°C	35,0	-
pH - odczyn	Jednostka odczynu w stopniach	$\geq 6,5 + \leq 9,5$	-
Grupa II		Sd	
Azot amonowy	g/m ³ (mg/l)	200,0	Suma azotu amonowego i azotynowego = 300,0
Azot azotynowy		10,0	
Fosfor ogólny		20,0	
Pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu (BZT ₅)		700,0	
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu met. dwuchromianową (ChZT)		1000,0	
Żelazo ogólne		10,0	
Glin		3,0	
Siarczyny		10,0	
Siarczany		500,0	
Chlorki		1000,0	
Zawiesina ogólna		400,0	
			450,0

F-PG2-022-007

Grupa III		Sd	
Fluorki		20,0	25,0
Siarczki		1,0	4,0
Rodanki		30,0	120,0
Fenole lotne (indeks fenolowy)		15,0	20,0
Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne)		15,0	20,0
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym		100,0	300,0
Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe)		15,0	100,0
Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe)		20,0	-
Bar		5,0	5,0
Beryl		1,0	1,0
Bor		10,0	10,0
Cynk		5,0	13,0
Cyna		2,0	2,0
Chrom ogólny		0,8	5,0
Kobalt		1,0	1,0
Molibden		1,0	1,0
Selen		1,0	1,0
Tal		1,0	1,0
Tytan		2,0	2,0
Wanad		2,0	2,0
Cyjanki związane		5,0	20,0
Chlor całkowity		4,0	20,0
Chlor wolny		1,0	5,0
Cyjanki wolne		0,5	0,5
Antymon		0,5	0,5
Arsen		0,5	0,5
Chrom sześciowartościowy		0,2	-
Miedź		0,8	4,0
Nikiel		0,8	7,0
Ołów		0,8	5,0
Srebro		0,5	0,5
Adsorbowalne związki chloroorganiczne - AOX		1,0	1,0
Lotne związki chloroorganiczne - VOX (Chlorowane węglowodory lotne)		1,5	1,5
Lotne węglowodory chloroorganiczne - BTX (benzen, toluen, ksylen)		1,0	1,0
Insektycydy fosforoorganiczne		0,1	0,1
Rtęć		0,06	0,06
Kadm		0,4	0,5
Tetrachlorometan (CCl ₄)		3,0	3,0
Pentachlorofenol (PCP)		2,0	2,0
Heksachlorobenzen (HCB)		2,0	2,0
Heksachlorobutadien (HCBD)		3,0	3,0
Trichlorometan (chloroform) (CHCl ₃)		2,0	2,0
1,2-dichloroetan (EDC)		0,2	0,2
Trichloroetylen (TRI)		0,2	0,2
Tetrachloroetylen (PER)		1,0	1,0
Trichlorobenzen (TCB)		0,1	0,1
Heksachlorocykloheksan (HCH)		0,0	0,0
Aldryna, dieldryna, endryna, izodryna		0,0	0,0
Dwuchlorodwufenylotrójkloroetan (DDT)		0,0	0,0
Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB)		0,0	0,0
Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyly (PCT)		0,0	0,0

g/m³
(mg/l)

PRZEDSIĘBIORSTWO

ODBIORCA USŁUG

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny

Tomasz Grela

ALUPROF

Spółka Akcyjna

ul. Warszawska 153

43-300 Bieleko-Biała, Polska

NIP 547-02-42-894, REGON 070424429

KRS nr 0000106225

Kapitał zakładowy 4.028.350 PLN

Członek Zarządu
DYREKTOR FINANSOWY

Jolanta Kostec