


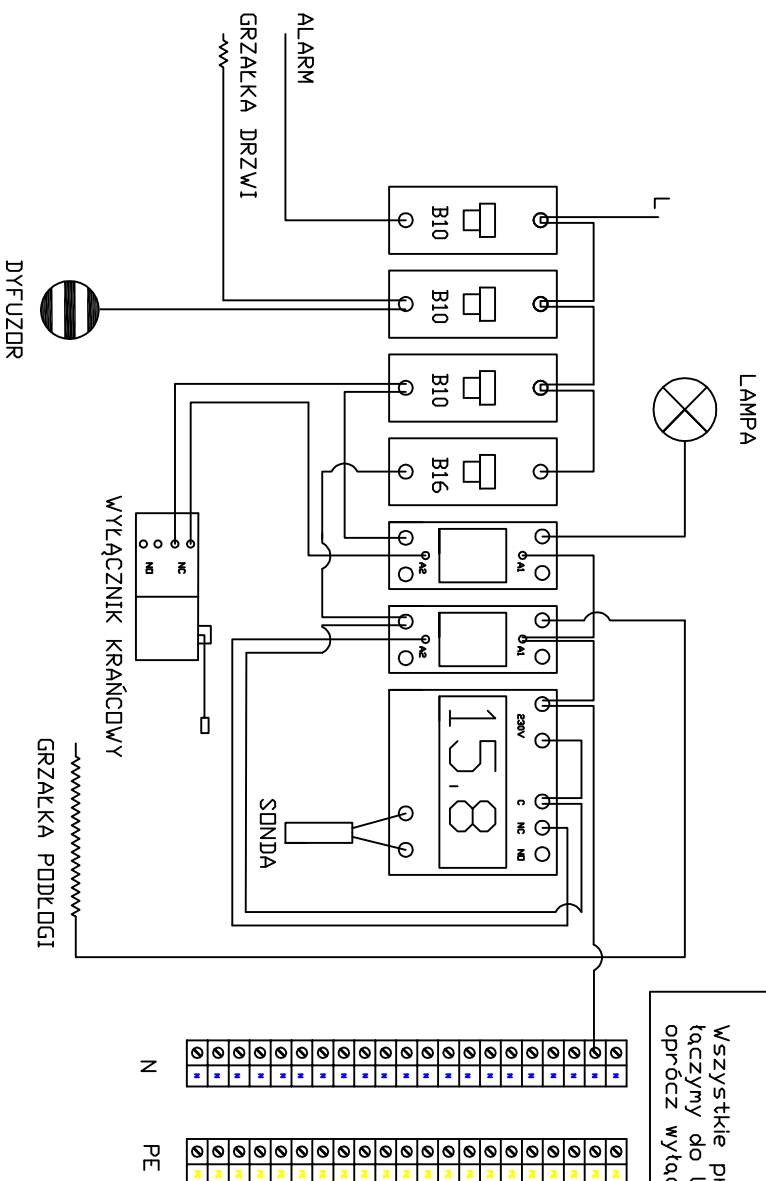

UWAGA

Wszystkie przewody żółto-zielone łączymy do listwy PE

Wszystkie przewody niebieskie łączymy do listwy N oprócz wyłącznika krańcowego

SCHEMAT POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH DO KOMORY MROŹNICZEJ