


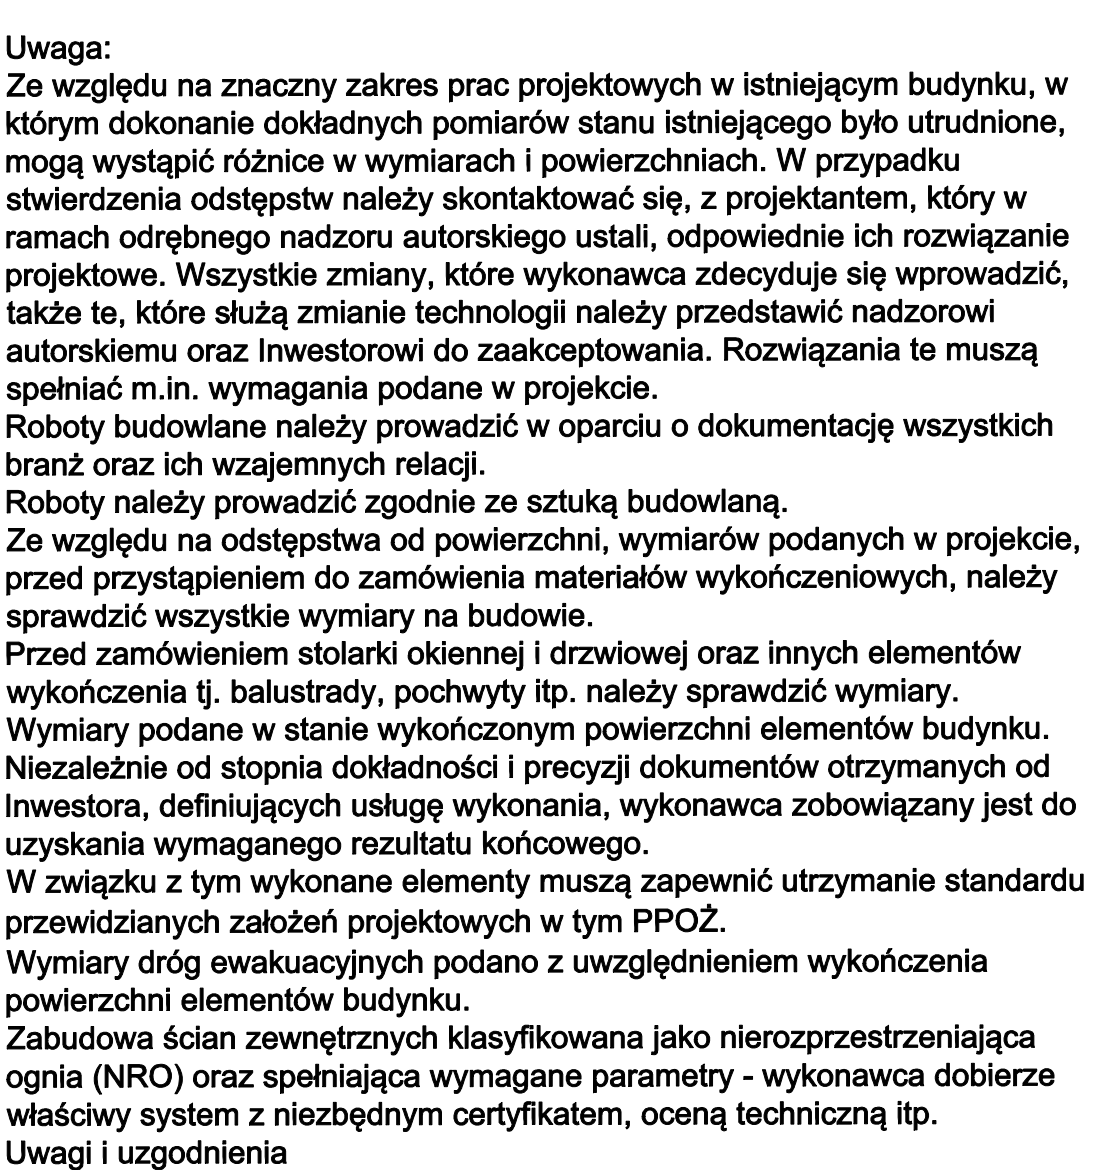

1. Istniejące przybudowanie budowlane, podłazie przebudować i przesuszanie, powiększenie, wygładzić otworów m.m. okienkach lub drzwiowych należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia (uszczelnienie, uszczelnienie) niezbędnych parametrów przenikania ciepła, dźwięku itp.)
 2. Klatkę schodową i drogi ewakuacyjne wyposażać w oświetlenie ewakuacyjne (AWARYJNE) oraz oznakowanie ewakuacyjne.
 3. Wymary podane są po wykonaniu ścian - stan projektowany
 4. Wykonanie prac operacyjnych na istniejącym materiale, odległość od elementów konstrukcyjnych po zdjęciu istniejących warstw.
 4. Prace wykonywać po dokonaniu pomiarów na budowie.
 5. Wymary dróg ewakuacyjnych podane w stanie wykonanych powierzchni elementów budowlanych, szerokość drzwi podawane jako użytkowa w świetle przejścia, a grubość szczytów po otwarciu nie mniej niż 20cm z poziomu w świetle.
 6. Wysokość balustrad przy schodach zewnętrznych min. 110cm od szczytu schodów posiadanej.
 7. W części do budownictwa stanowiącej osobny budynek główny konstrukcję podłogi należy wykonać farbami ogniochronnymi i gwarant. Promat chron - extension, lub innych o równoważnych właściwościach. Do uzyskania w/w odporności można zastosować inne technologie i np. system natynkowy ISOVER825 wg technologii MERCOR S.A., lub wykonac szczególną obudowę systemami z płyt z kruszenia wapniowo-tytanowego należącego do zgodzienia z INWESTOREM o jego AKCEPTACJI wybranego systemu.
 8. Ubytki w ścianach zewnętrznych powstałe na skutek demontaży fragmentów ścian, okien, doków stałych, należy uzupełnić kasztami cementnymi. Fragmenty ścian zewnętrznych z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi uszkodzeniami należy uzupełnić zaprawą cementną powstałe w związku z demontażami budowlanych urządzeń np, wag, dół stały, należy uzupełnić.
 9. Ściany G-K należy zgodnie ze sztuką budowlaną (szapachowanie, siatkowanie, szlifowanie miejscami m.m. w polaczan płyt, narożników, itp.). Należy zastosować szlifowanie systemem wykończeniowym, docieranie systemu ścian działowych do poziomu wykończenia. Ubytki w posadzce, blacha przezprześciany działowe systemy, o wysokości pop. 6,5m, wykonal poprzez zastosowanie systemu wybranego podobnego do budowy ścian działowych systemów, np. NORGPS SD - 2x125 DPH2RCR 100CW+100W(100), W. tożsamość konstrukcja stela z 50-dwukanałowe ściany
 10. Projektowana suchościana ściana malowana w kolorze RAL 9010
- Oznakowania:

~~REI 60/120~~ Ściana o klasie odporności ogniowej REI 15/ 60/ 120

 **Główny wyłącznik prądu**

 Wyłącznik UPS:


^a ROP - ręczny ostrzegacz pożarowy

Ocieplenie posadzki w pasie o szer. 1m

REI 60

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego wyprowadzić ponad pokrycie dachu na wysokość minimum 0,3m lub pas z materiału niepalnego o szerokości minimum 1m i klasie odporności ogniowej EI60, bezpośrednio pod pokryciem

Elementy nowoprojektowane - kolor linii ma charakter informacyjny

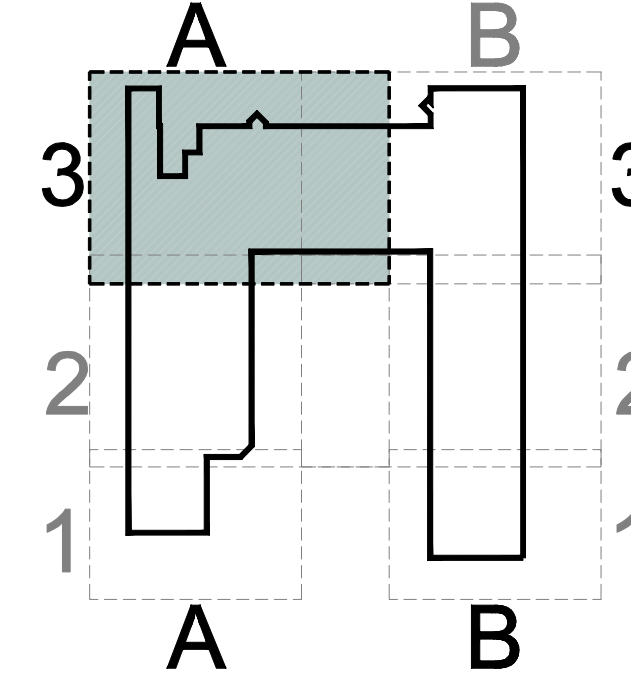

G	02.02.2014	A. W.	1) SPRAWA WYNIAMEN ODRZYN W WYNIKU DE LOCALLI L'ESPLORAZIONE
			2) SPRAWA WYNIAMEN ODRZYN W WYNIKU DE LOCALLI L'ESPLORAZIONE
H	16.07.2014	Agenta Zgromozdeno	1) SPRAWA REZULTAT WYNIAMEN ODRZYN DE LOCALLI L'ESPLORAZIONE
			2) SPRAWA REZULTAT WYNIAMEN ODRZYN DE LOCALLI L'ESPLORAZIONE
E	24.06.2014	Agenta Zgromozdeno	1) SPRAWA REZULTAT WYNIAMEN ODRZYN DE LOCALLI L'ESPLORAZIONE
			2) SPRAWA REZULTAT WYNIAMEN ODRZYN DE LOCALLI L'ESPLORAZIONE
D	21.05.2014	Agenta Zgromozdeno	1) SPRAWA REZULTAT WYNIAMEN ODRZYN DE LOCALLI L'ESPLORAZIONE
			2) SPRAWA REZULTAT WYNIAMEN ODRZYN DE LOCALLI L'ESPLORAZIONE
B	20.01.2014	Agenta Zgromozdeno	1) SPRAWA REZULTAT WYNIAMEN ODRZYN DE LOCALLI L'ESPLORAZIONE
			2) SPRAWA REZULTAT WYNIAMEN ODRZYN DE LOCALLI L'ESPLORAZIONE
A	18.01.2014	Agenta Zgromozdeno	1) SPRAWA REZULTAT WYNIAMEN ODRZYN DE LOCALLI L'ESPLORAZIONE
NO	DATA:	AUTOR:	OTIS 2014

Do każdego z lokali w stanie deweloperskim zostały zapewnione podejścia instalacji sanitarnych, które umożliwiły realizację zaplecza socjalno-sanitarnego w ramach aranżacji projektów lokali przez docelowych najemców.

**PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
I USŁUG INWESTYCYJNYCH ALFA**
Spółka z o.o. Spółka komandytowa
59-220 LEGNICA, ul. ŁOKIETKA 18
+48 76 6256071 www.ppaalfi.pl pracownia@ppaalfi.pl

OBRĘT: PRZEBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO BIELSKO BIAŁA UL. WARSZAWSKA 180	
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA	PODPIS
PROJEKTANT:	

mgr inż. arch. Dawid Małkowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 18/DSOKK/2012	
OPRACOWUJĄCY:	
mgr inż. arch. Agata Zygmunt-Sidor uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń	

w specjalności architektonicznej nr 87/DSOKK2018	
NADANA PRZEBIEGU	BRANŻA
RZUT PRZYZIEMIA sektor A3	ARCHITEKTURA

ID PROJEKTU	STADIUM	DATA	SKALA	NR RYS
V-23	PW	15.12.23	1:100	105/A
NAZWA PUNKU				ID REWIZJI
V-23_PW_N_A_RZUT PRZYZIEMIĄ_G-105_SEKTOR A3				G