




RZUT WĘZŁA SANITARNEGO T05 - POSADZKI Z ARMATURĄ

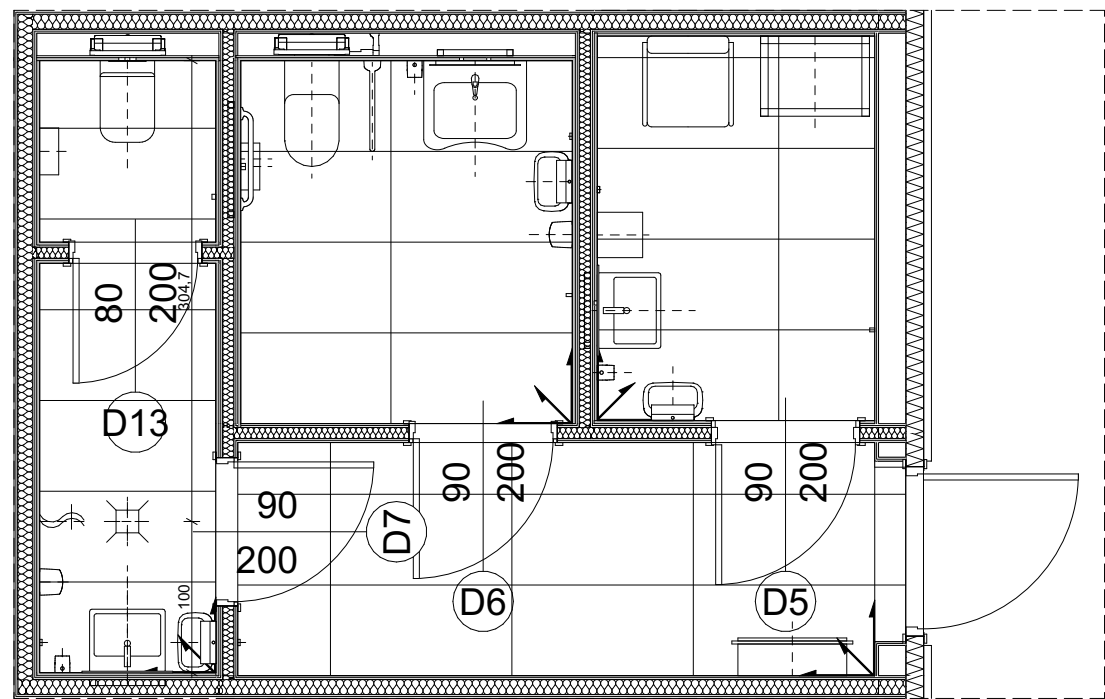


DYSTANS MIĘDZY PŁYTKAMI, FUGA 2MM

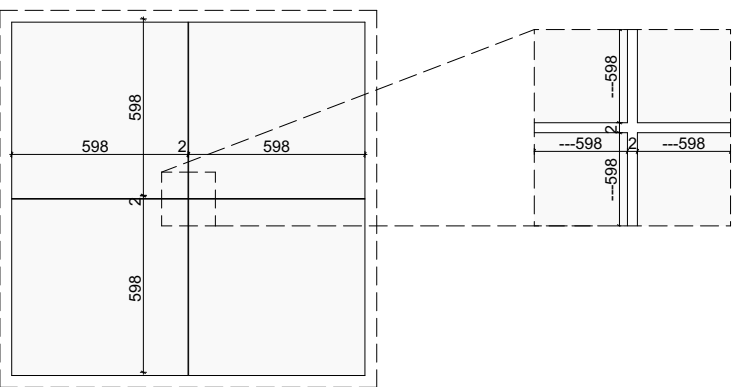

CAŁKOWITY ROZMIAR PŁYTKI



SCHEMAT BUDYNU

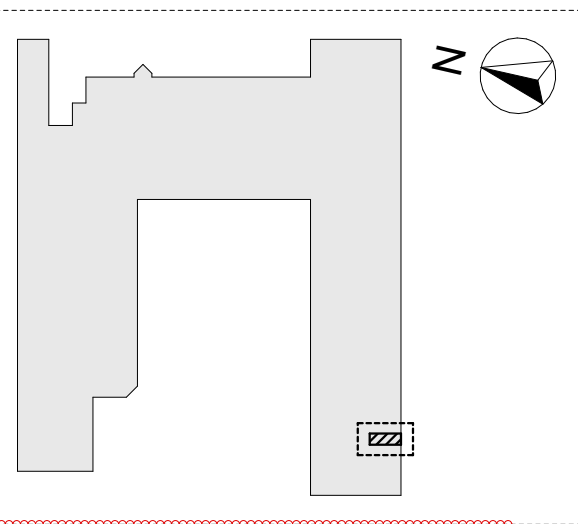


LEGENDA

Początek rozkładu płytek/kasetonów

ind. A

RZUT WĘZŁA SANITARNEGO T05 - POSADZKI

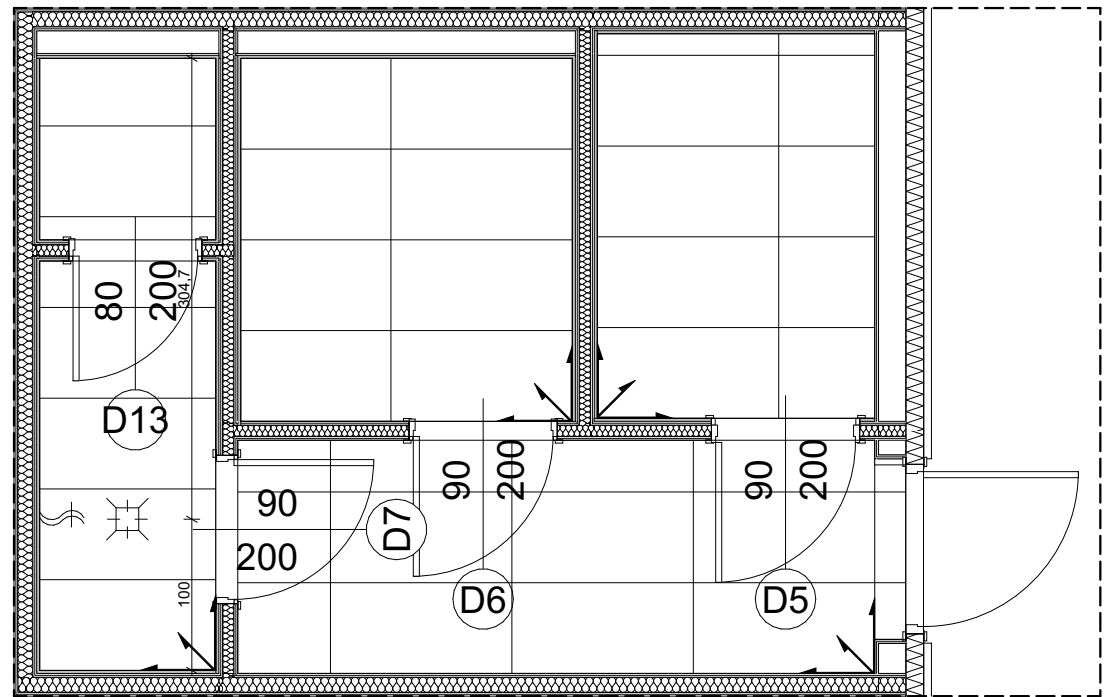

Gres Grava White Mat Rect 59,8x119,8 Opoczno, o kl. odporności na ścieranie PEI 5, z fugą 2 mm w kolorze ciemnoszarym

Gres Grava Graphite Mat Rect 59,8x119,8 Opoczno, o kl. odporności na ścieranie PEI 4, z fugą 2 mm w kolorze ciemnoszarym

- UWAGA!
- Niniejszy rysunek należy rozpatrywać zgodnie z rysunkami branżowymi. W przypadku rozbieżności lub braku wytycznych zwrócić się do projektanta.
 - Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem prac, w przypadku wątpliwości zwrócić się do projektanta.
 - Wszystkie elementy ruchome, wyposażenia w szczególności elementy stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szkła należy zamawiać i wykonywać/ montować na bazie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
 - Użyte materiały powinny posiadać wszystkie wymagane atesty i aprobaty. Zastosowanie wszystkich materiałów, produktów i urządzeń bezwzględnie uzgodnić z inżynierem z ramienia inwestora.
 - Układ warstw wszystkich przegród powinien posiadać obowiązujące w Polsce certyfikaty i znaki bezpieczeństwa, przewidziane stosownymi przepisami.
 - Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, opracowanymi przez instytut techniki budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
 - Wszystkie zmiany materiałowe oraz rozwiązania technologiczne należy uprzednio uzgodnić z projektantem.
 - Stosować rozwiązania systemowe.
 - Wymiary stolarki drzwiowej podano w świetle ościeżnicy (przejścia). Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszyć wymiaru szerokości otworu w świetle przejścia.
 - W pom. mokrych zastosować impregnowane płyty GK(zielone), wybrane ściany wykończyć płytkami ceramicznymi do wys. podanej na rysunkach. W ścianach, na których ma być zamontowana armatura łazienkowa przewidzieć wzmocnienia, instalacje prowadzić w pustce technicznej o szerokości 15 cm.
 - Przy wszystkich drzwiach otwieranych na ścianę zamocować w posadzce odbojnik zabezpieczający przed uderzeniem w ścianę.
 - Wysokość pomieszczeń w WC ogólnodostępnym do sufitu podwieszanego do 2,70 m.
 - W zaznaczonych na rysunku drzwiach zastosować nawiewy w postaci podcięcia w wymiarze 3 x 68 cm.
 - Drzwi otwierane na korytarz zaopatrzyć w samozamykacz.

KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA Z A B R O N I O N E				PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEŻONE			
C							
B							
A	19.01.2024	PAULA MISIAK	-DODANIE LEGENDY				
IND.	DATA	AUTOR	OPIS ZMIAN:				
KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA Z A B R O N I O N E						PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEŻONE	
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH ALFA							
Spółka z o.o. Spółka komandytowa							
59-220 LEGNICA, ul. ŁOKIETKA 18							
+48 76 8525671 www.ppalfa.pl pracownia@ppalfa.pl							
OBIEKT:							
PRZEBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO							
Bielsko Biała ul. Warszawska 180							
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA					PODPIS		
PROJEKTANT:							
mgr inż. arch. Dawid Małkowski							
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 18/DSOKK/2012							
OPRACOWUJĄCY:							
mgr inż. arch. Agata Zygmunt-Sidor							
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 87/DSOKK/2018							
ASYSTENT PROJEKTANTA:							
mgr inż. arch. Paula Misiak-Skwarek							
NAZWA RYSUNKU					BRANŻA		
Rzut wezła sanitarnego T05 - Posadzki					ARCHITEKTURA		
ID PROJEKTU	STADIUM	DATA	SKALA	NR RYS			
V-23	PW	15.12.2023	1:50	720/A			
NAZWA PLIKU					ID REWIZJI		
V-23_PW_N_A_RZUT WĘZŁA SANITARNEGO T05 - POSADZKI-720_A					A		