




RZUT WĘZŁA SANITARNEGO T05 - SUFITY

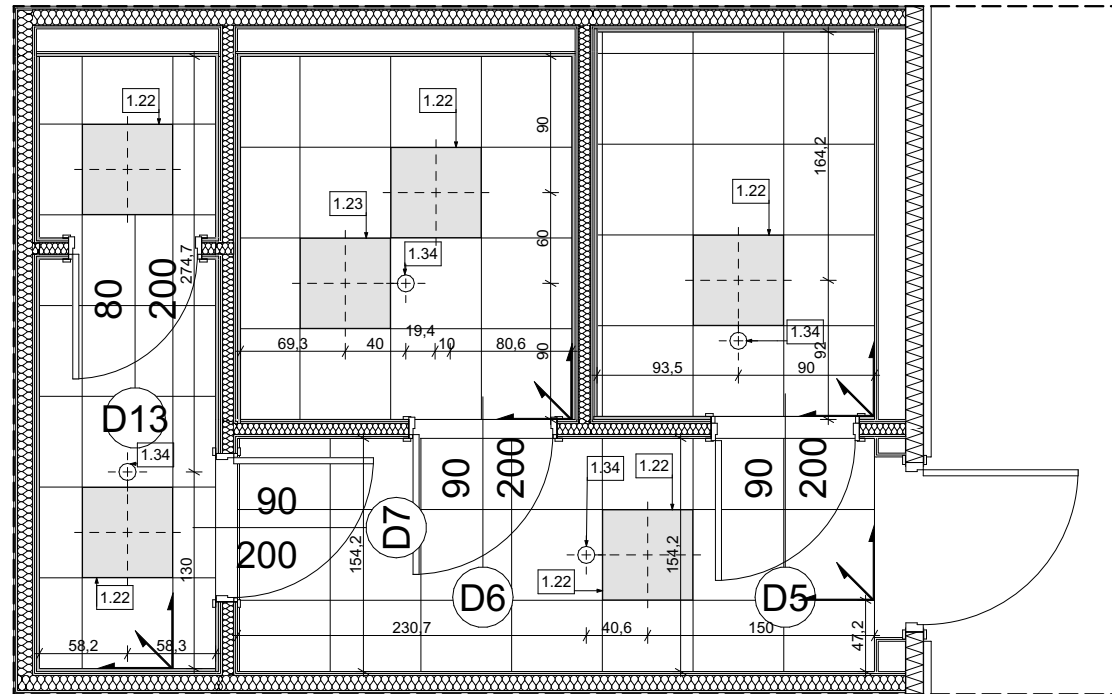

SCHEMAT MOCOWANIA SUFITU SAMONOŚNEGO

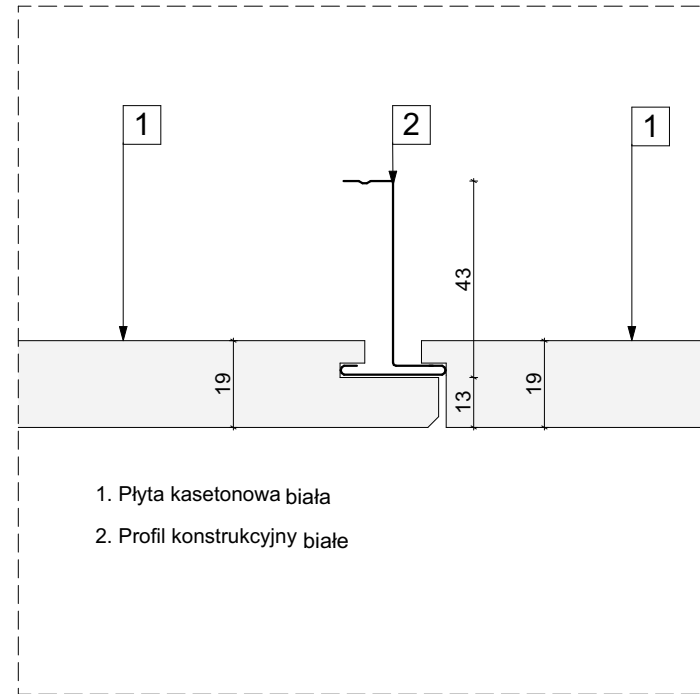

SCHEMAT BUDYNU

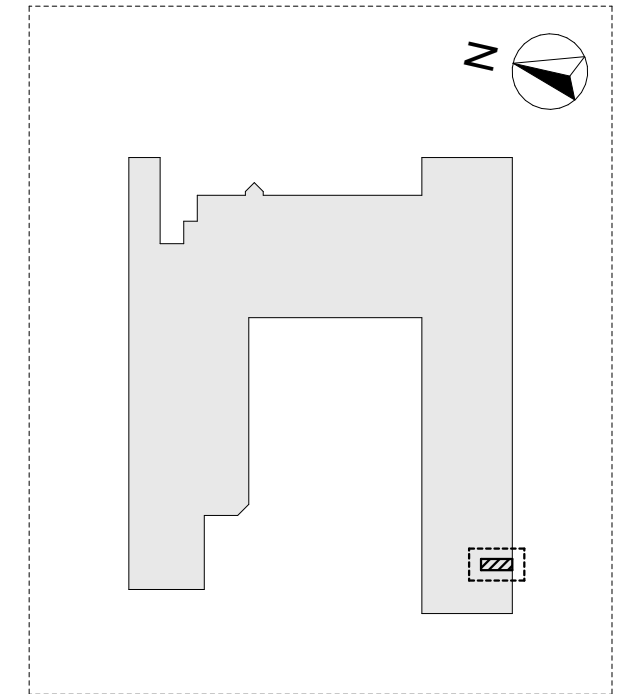

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

- 1.22 - LAMPA SUFITOWA, np.Panel LED Natynkowy 60x60 50W/5020lm NW CCD,4500K czarny**
1.34 - CZUJNIK RUCHU, np.Czujnik Ruchu Sufitowy Natynkowy PIR LED Sensor

UWAGA!

1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać zgodnie z rysunkami branżowymi. W przypadku rozbieżności lub braku wytycznych zwrócić się do projektanta.
2. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem prac, w przypadku wątpliwości zwrócić się do projektanta.
3. Wszystkie elementy ruchome, wyposażenia w szczególności elementy stolarki i słusarki okiennej i drzwiowej, szkła należy zamawiać i wykonywać/ montować na bazie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. Użyte materiały powinny posiadać wszystkie wymagane atesty i aprobaty. Zastosowanie wszystkich materiałów, produktów i urządzeń bezwzględnie uzgodnić z inżynierem z ramienia inwestora.
5. Układ warstw wszystkich przegród powinien posiadać obowiązujące w Polsce certyfikaty i znaki bezpieczeństwa, przewidziane stosownymi przepisami.
6. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, opracowanymi przez instytut techniki budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
7. Wszystkie zmiany materiałowe oraz rozwiązania technologiczne należy uprzednio uzgodnić z projektantem.
8. Stosować rozwiązania systemowe.
9. Wymiary stolarki drzwiowej podano w świetle ościeżnicy (przejścia). Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszyć wymiaru szerokości otworu w świetle przejścia.
10. W pom. mokrych zastosować impregnowane płyty GK(zielone), wybrane ściany wykończyć płytkami ceramicznymi do wys. podanej na rysunkach. W ścianach, na których ma być zamontowana armatura łazienkowa przewidzieć wzmocnienia, instalacje prowadzić w pustce technicznej o szerokości 15 cm.
11. Przy wszystkich drzwiach otwieranych na ścianę zamocować w posadzce odbojnik zabezpieczający przed uderzeniem w ścianę.
12. Wysokość pomieszczeń w WC ogólnodostępnym do sufitu podwieszanego do 2,70 m.
13. W zaznaczonych na rysunku drzwiach zastosować nawiewy w postaci podcienia w wymiarze 3 x 68 cm.
14. Drzwi otwierane na korytarz zaopatrzyć w samozamykacz.

LEGENDA



Początek rozkładu płytek/kasetonów

nd. A

KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
I USŁUG INWESTYCYJNYCH ALFA

Spółka z o.o. Spółka komandytowa
59-220 LEGNICA, ul. ŁOKIETKA 18
+48 76 8525671 www.ppalfa.pl pracownia@ppalfa.pl

ALFA
PRACOWNIA

OBJEKT:

PRZEBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO
Bielsko Biała ul. Warszawska 180

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	PODPIS
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Dawid Małkowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 18/DSOKK/2012	
OPRACOWUJĄCY: mgr inż. arch. Agata Zygmunt-Sidor uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 87/DSOKK/2018	
ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. arch. Paula Misiak-Skwarek	

NAZWA RYSUNKU	BRANŻA
Rzut węzła sanitarnego T05 - Sufity	ARCHITEKTURA

ID PROJEKTU	STADIUM	DATA	SKALA	NR RYS
V-23	PW	15.12.2023	1:50	721/A
NAZWA PLIKU				ID REWIZJI
V-23_PW_N_A_RZUT WEŻŁA SANITARNEGO T05 - SUFITY-721_A				A

KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA Z A B R O N I O N E		PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	
C			
B			
A	19.01.2024	PAULA MISIAK	-DODANIE LEGENDY
IND.	DATA	AUTOR	OPIS ZMIAN: