


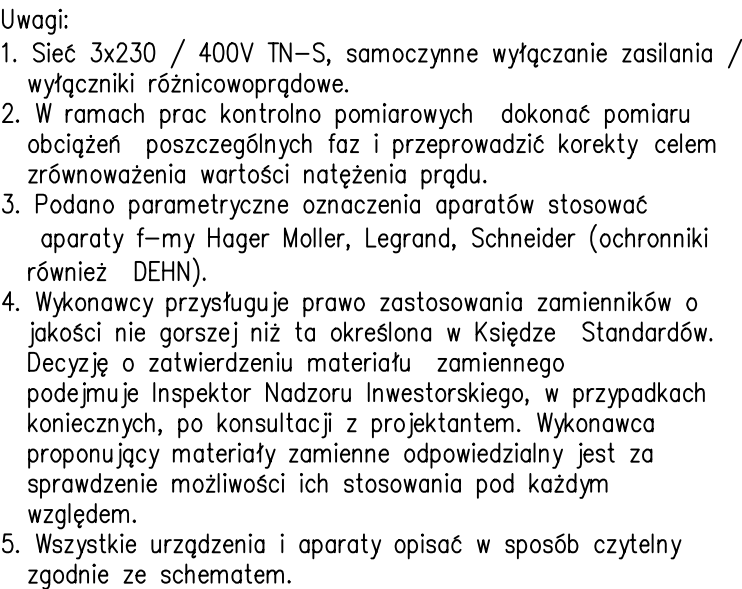

UKŁAD SIECI: TN-S
DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
Samoczynne wyłączanie/wyłączniki różnicowoprądowe

$$P_i = 39,7 \text{ kW}; k_z = 0,7; P_z = 27,8 \text{ kW};$$

BILANS MOCY TŠK:
 $\Sigma P_z = 27,8 \text{ kW}$
 $k_j = 0,83$
 $P_z = 23,0 \text{ kW}$
 $I(\cos \varphi = 0,93) = 36 \text{ A} (I_f = 40 \text{ A})$