


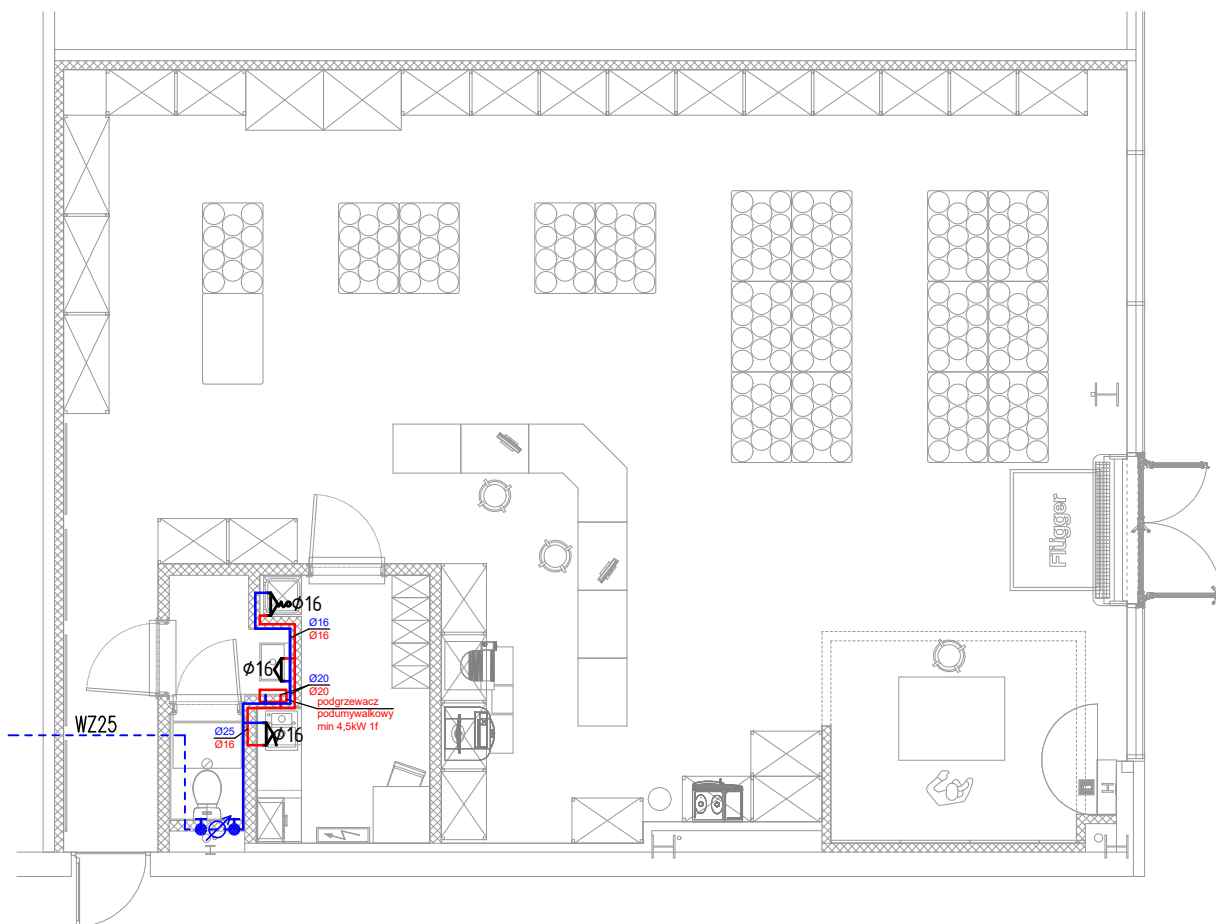

#### L E G E N D A:

— Instalacja wody zimnej PP (lub PE-RT/Al/PE-RT)

— Instalacja wody ciepłej PP (lub PE-RT/Al/PE-RT)

W lokali znajduje się pion wodociagowy zakończony zestawem wodomierzowym

Wodomierz zabudować w sposób umożliwiający jego swobodne odczytanie.

Projekt techniczny w zakresie instalacji sanitarnych przy adaptacji  
lokalu 0.01 w budynku handlowym ul. Warszawska 180, 43-300  
Bielsko-Biała

|                        |           |                 |                          |
|------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|
| INSTALACJA WODOCIĄGOWA | Rys. nr 3 | Skala:<br>1:100 | Data oprac.<br>10.2024r. |
|------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|

Projektant:

mgr inż. Zdzisława Ścibior upr. nr 220/87/WŁ  
95-200 Pabianice, ul. Nawrockiego 9 m.14

Sprawdzający:

tech. Józef Kulbat upr. nr 35/77  
98-100 Łask, Wola Łaska 67