
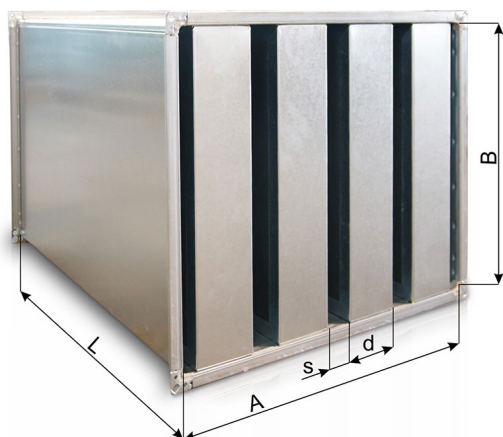


Producent urządzeń wentylacyjnych

TAP11-AA-800x500x1500

Dobór tłumika:


Szerokość tłumika	A=	800 mm
Wysokość tłumika	B=	500 mm
Długość tłumika	L=	1500 mm
Grubość kulis	d=	100 mm
Ilość kulis	i=	4 szt.
Odległość między kulisami	s=	100 mm
Typ kulis	tk=	A absorpcyjne
Zakończenie kulis	zk=	A bez owiewki
Klasa szczelności obudowy	KL=	A
Materiał	P=	SO stal ocynkowa
Ciężar	m=	65 kg

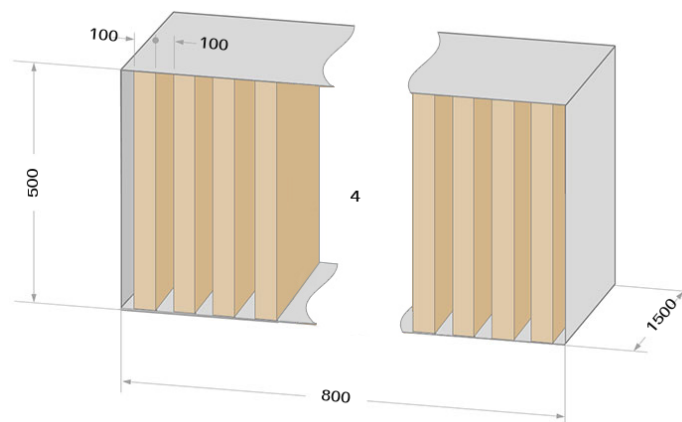

Parametry przepływu:

Przepływ objętościowy powietrza	V=	5400 m ³ /h
Predkość powietrza	w=	7.5 m/s
Strata ciśnienia	dp=	29 Pa
Szumy własne	Lw=	33 dB(A)

Skuteczność tłumienia:

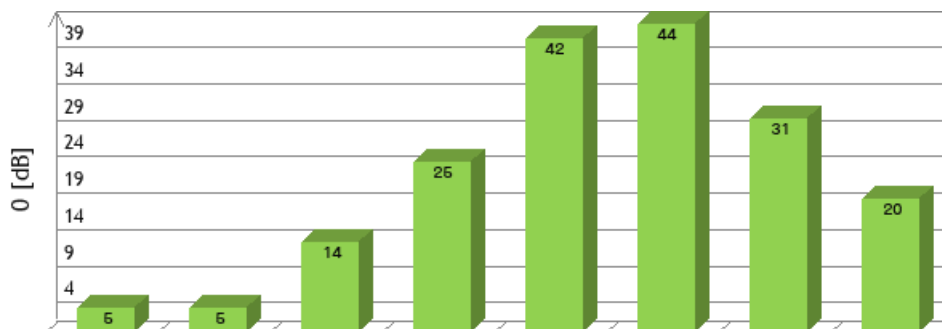

Częstotliwość:

Skuteczność tłumienia:

f=	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	[Hz]
Dt=	5	5	14	25	42	44	31	20	[dB]