



INST. ODGROMOWA:
1. Maszt odgromowy należy połączyć z istniejącą instalacją odgromową budynku.
2. Zwód poziomy należy wykonać drutem FeZn fi8

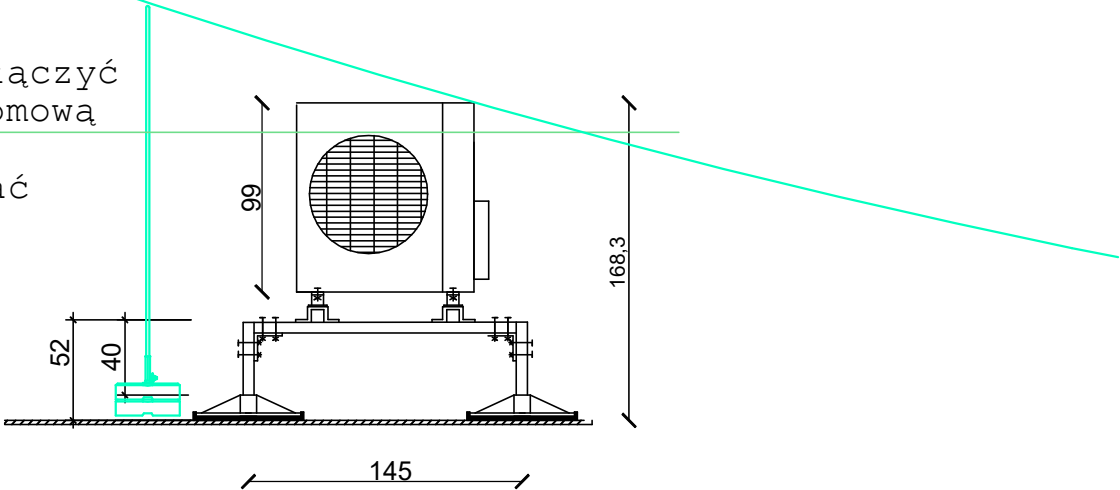

43.2 AL 2P CZ
h=2m
h1=1.5m
174km/h

Legenda:

- 1. Rama Niczuk zbudowana z profilu perforowanego 41x41x1,5mm.
- 2. Stopa Ahubase Ø340mm.
- 3. Agravat klimatyzacyjny Daikin AZAS100M7Y1B
Waga: 70kg
Wymiary: 990x940x320mm
(wysokość/szerokość/głębokość)

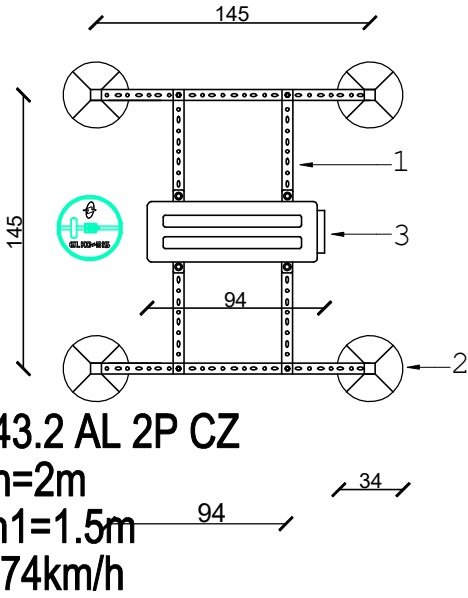

SPOSÓB POSADOWIENIA JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ KLIMATYZACJI
DLA LOKALU VERONA

**WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY
ZEWRYFIKOWAĆ NA BUDOWIE. W
PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI Z
PROJEKTEM NALEŻY
SKONTATOWAĆ SIĘ Z
PROJKTANTEM.**

OZNACZENIA:				ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ			
G	GNIAZDO WTYKOWE ZWYKŁE Z PODANĄ WYSOKOŚCIĄ MONTAŻU (DO OSI)	 LOKALOWY WYŁĄCZNIK PRĄDU		SALA SPRZEDAŻY	31,30m2		
G HER	GNIAZDO WTYKOWE HERMETYCZNE O POZIOMIE SZCZELNOŚCI MINIMUM IP44 Z PODANĄ WYSOKOŚCIĄ MONTAŻU (DO OSI)			ZAPLECZE	6,40m2		
S	GNIAZDO INTERNETOWE W PŁASZCZYŹNIE ŚCIANY Z PODANĄ WYSOKOŚCIĄ MONTAŻU (DO OSI)	 GAŚNICA	 NOWA TABLICA ROZDZIELCZA	TOALETA+ PRZEDSIONEK	3,60m2		
				CAŁKOWITA POW. UŻYTKOWA	41,30m2		
T	GNIAZDO TELEFONICZNE	UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE! W RAZIE WĄTPLIWOŚCI PROŚBA O KONTAKT Z PROJEKTANTEM POD NR TEL. 607888118 (8:00-17:00)					
W	WYPROWADZENIE W PŁASZCZYŹNIE ŚCIANY Z PODANĄ WYSOKOŚCIĄ, WYPROWADZIĆ KABEL - ZAPAS MINIMUM 50cm						
	WYPROWADZENIE ZASILANIA Z POSADZKI						
	PESZEL PROWADZONY W POSADZCE						
 ego studio Ewa Gawroniak - Olejniczak 60-771 Poznań, ul. Marii Konopnickiej 8 tel. 607 888 118		Projekt:	Projekt techniczny architektury wnętrz sklepu VERONA w PARK HANDLOWY BIELSKO-BIAŁA	Nazwa:	VERONA LOKAL NR L.0.05F PARK HANDLOWY BIELSKO- BIAŁA		
		Inwestor:	Yes Biżuteria S.A. Ul. Świerawska 1, 60-321 Poznań	Temat:	INST. ODGROMOWA		
		Projektanci:	Michał Orsetti	Data:	26.08.2024	Format:	A3
		Opracowanie:	proj. 471	Skala:	1:40		E5
		Branża:	elektryczna				