


LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO:		ILOŚĆ
B		- oprawa 7651Fi LW 60-840 ET L150 01, P=37W, 6000lm
F		- oprawa 2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-840 ET, P=33W
G		- oprawa AMBIELLA G2 C07 HR LED2000-840 ET 01, P=18W

LEGENDA SZYNOPRZEWODU OŚWIETLENIOWEGO		ILOŚĆ
L450 37	- Trilux E-Line Next Fix szyna L450, RAL 9016	6
L225 37	- Trilux E-Line Next Fix szyna L225, RAL 9016	1
P150	- Trilux E-Line Next Fix blenda plastik L225	7
P112	- Trilux E-Line Next Fix blenda plastik L225	3
P75	- Trilux E-Line Next Fix blenda plastik L225	1

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIA AWARYJNEGO:	
AW1	
	- oprawa awaryjna ERT-LED 3h, montaż z dedykowanym mocowaniem, z wymienną optyką - optyka symetryczna szeroka, 2.8W, okrągła - ø100mm, autotest, IP40, możliwość pracy w trybie sieciowo-awaryjnym; kolor czarnym nr kat. ILDK423SC opt. R; + mocowanie ILDX
AW2	
	- oprawa awaryjna ERT-LED 3h, montaż z dedykowanym mocowaniem, z wymienną optyką - optyka PPOŻ, 2.8W, okrągła - ø100mm, autotest, IP40, możliwość pracy w trybie sieciowo-awaryjnym; kolor czarnym nr kat. ILDK423SC opt. B; + mocowanie ILDx
EW1	
	- oprawa kierunkowa podświetlona wewnętrznie, 3h, jedno- lub dwu-stronna, montaż z dedykowanym mocowaniem, VD=24m, 3.2W, LED, autotest, IP43, tryb sieciowo-awaryjny, zakres temp. -5 °C / +40 °C akumulator LiFePO4 + zestaw piktogramów podst.; oprawa w kolorze czarnym nr kat. KMUK403SC + mocowanie KMU
EW2	
	- oprawa kierunkowa podświetlona wewnętrznie, 3h, jedno- lub dwu-stronna, montaż natynkowy/zwieszany, VD=24m, 3.2W, LED, autotest, IP43, tryb sieciowo-awaryjny, zakres temp. -5 °C / +40 °C, akumulator LiFePO4 + zestaw piktogramów podst.; oprawa w kolorze szarym nr kat. KMUK403SC
Uwagi:	
1. Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego przyjęto 3h	
2. Wartość natężenie oświetlenia awaryjnego powinno wynosić minimum 1 lux na wyznaczonych drogach ewakuacji.	
3. Natężenie oświetlenia awaryjnego minimum 5x zapewnione zostanie przy głównym wyłączniku prądu oraz przy urządzeniach pożarowych.	

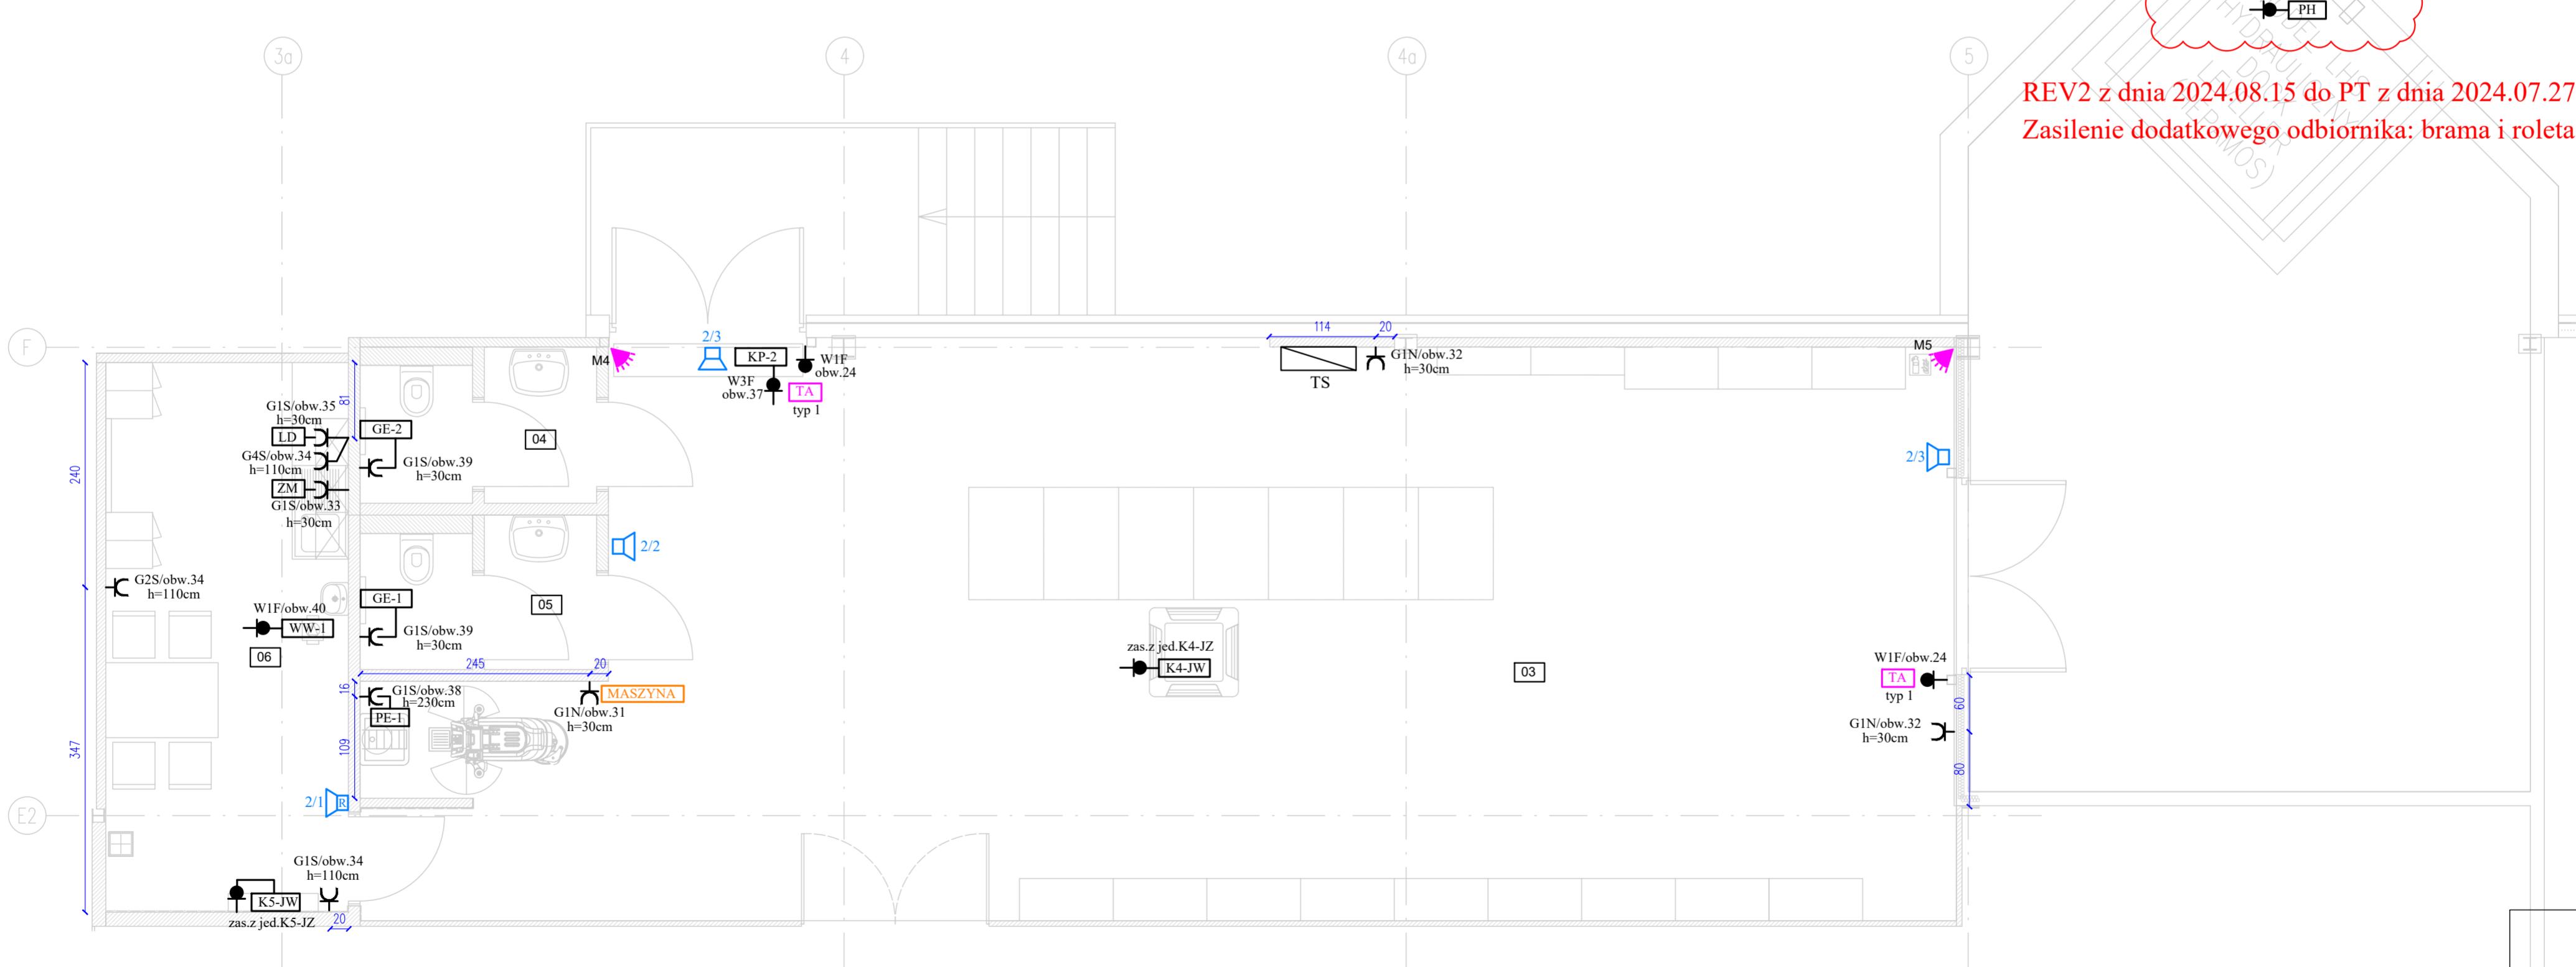

OPIS POMIESZCZEŃ:

- 01 SALA SPRZEDAŻY
- 02 ARCHIWUM
- 03 MAGAZYN
- 04 TOALETA DLA PERSONELU
- 05 TOALETA DLA PERSONELU
- 06 POMIESZCZENIE SOCJALNE

WOOLWORTH

	p: ul. Karmelicka 52/9, 31-128 Kraków t: +48 12 333 44 80 @: kontakt@lsdstudio.pl s: lsdstudio.pl f: facebook.com/LSD.life.style.design	
Inwestor: WOOLWORTH		stadium: REV2 do PT z dnia 2024.07.27
adres inwestycji: COMFY PARK BIELIK ul. Warszawska 180, 43-300 Bielsko-Biała		data: 2024.08.15
projektant: mgr inż. Zdzisława Muzyk Upr.203/93	podpis:	nr dokumentacji: E-20240703
opracował: mgr inż. Marek Muzyk	podpis:	lokal nr:
sprawdził: mgr inż. Jan Zagrajczuk Upr.59/2003	podpis:	LOKAL 0.06
przedmiot rysunku: PLAN INSTALACJI EL. RZUT ZAPŁECZA	skala: 1:50	rysunek nr: E-03

LEGENDA SYMBOLI EL.:	
TS	 - tablica sklepową Najemcy
	 - czujnikiem obecności PD3-1C-FC
S1	 -łącznik pojedyńczy, 10A, 230V, IP44 (załączanie 70% ośw. salonu)
W1	 -łącznik schodowy, 10A, 230V, IP44
G1	 - gniazdko p/t 1*(P+N+PE/16A/230V)
G1N	 - gniazdko n/t 1*(P+N+PE/16A/230V), IP44
G1S	 - gniazdko p/t 1*(P+N+PE/16A/230V), IP44
G2	 - gniazdko p/t 2*(P+N+PE/16A/230V)
G2S	 - gniazdko p/t 2*(P+N+PE/16A/230V), IP44

URZĄDZENIA:	
TT	- tablica teletechniczna
TA	- alarm dzienny
DVR	- rejestrator kamer
	- kamera
LD	- lodówka
ZM	- zmywarka
R	- roleta
PH	- podnośnik hydrauliczny
EMZ	 - centrala alarmowa  - detektor podczerwieni  - przycisk antypaniczny  - klawiatura  - manipulator  - uzbrojenie alarmu
ELA	 - wzmacniacz muzyczny  - natynkowy głośnik nagłośnienia lokalnego o mocy 3W natynkowy  - natynkowy głośnik nagłośnienia lokalnego o mocy 3W natynkowy regulowany

WYKAZ URZĄDZEŃ SANITARNYCH:	
PE-1	- podgrzewacz wody Ariston Andris LUX ECO 30l: P=2,0W, U=230V
K4-JW	- jednostka wewnętrzna klimatyzacji FDT100VH zasilana z jednostki zew. (K4-JZ)
K5-JW	- jednostka wewnętrzna klimatyzacji SRK71ZR-W zasilana z jednostki zew. (K5-JZ)
WW-1	- wentylator TD250/125, P=0,1kW, U=230V
KP-2	- kurtyna elektryczna WING II E200 AC prod. VTS, P=15,5 kW, U=400V
GE-1	- grzejnik elektryczny, P=0,5 kW, U=230V
GE-2	- grzejnik elektryczny, P=0,5 kW, U=230V