


LICZBA	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	POSADZKA
0.01	KOMUNIKACJA + RECEPCJA	87,47 m ²	PCV FORBO SARLON COMPACT
0.02	POMIESZCZENIE SOCJALNE	11,79 m ²	PCV FORBO SARLON COMPACT
0.03	MAGAZYNIEK	5,1 m ²	PCV FORBO SARLON COMPACT
0.04	BUDUO	6,75 m ²	PCV FORBO SARLON COMPACT
0.05	STREFA CARDO	63,33 m ²	WYKŁADZINA DYWANOWA
0.06	STREFA FUNKCJONALNA 1/2 S200	76,22 m ²	PŁYTKI 20 MM, SZARE Z MARMUREM
0.07	STREFA AIRZONE	20,62 m ²	SZTUCZNA TRAWA
0.08	SALA FITNESS	115,88 m ²	PCV FORBO SARLON TRAFFIC OKK
0.09	SZATOWNIA MĘSKA	42,1 m ²	PCV FORBO SARLON TECH
0.10	POM. GOSPODARZE	3,5 m ²	PCV FORBO EL.EPHANT 181092
0.11	POM. TECHNICZNE	4,25 m ²	PCV FORBO SARLON TECH
0.12	WC DLA NIEHIEROSPORAWNYCH	13,90 m ²	PCV FORBO EL.EPHANT 181092
0.13	UMYWALNIA MĘSKA	13,25 m ²	PCV FORBO EL.EPHANT 181092
0.14	WC MĘSKIE	5,15 m ²	PCV FORBO EL.EPHANT 181092
0.15	UMYWALNIA DAMSKA	13,25 m ²	PCV FORBO EL.EPHANT 181092
0.16	WC DAMSKIE	5,15 m ²	PCV FORBO EL.EPHANT 181092
0.17	SZATOWNIA	26,85 m ²	PCV FORBO SARLON TECH
0.18	STREFA SIŁOWA	259,63 m ²	PŁYTKI GRN. 10 MM, CZARNE
0.19	STREFA WOLNINCH CIEŻARÓW	83,86 m ²	PŁYTKI GRN. 30 MM, CZARNE

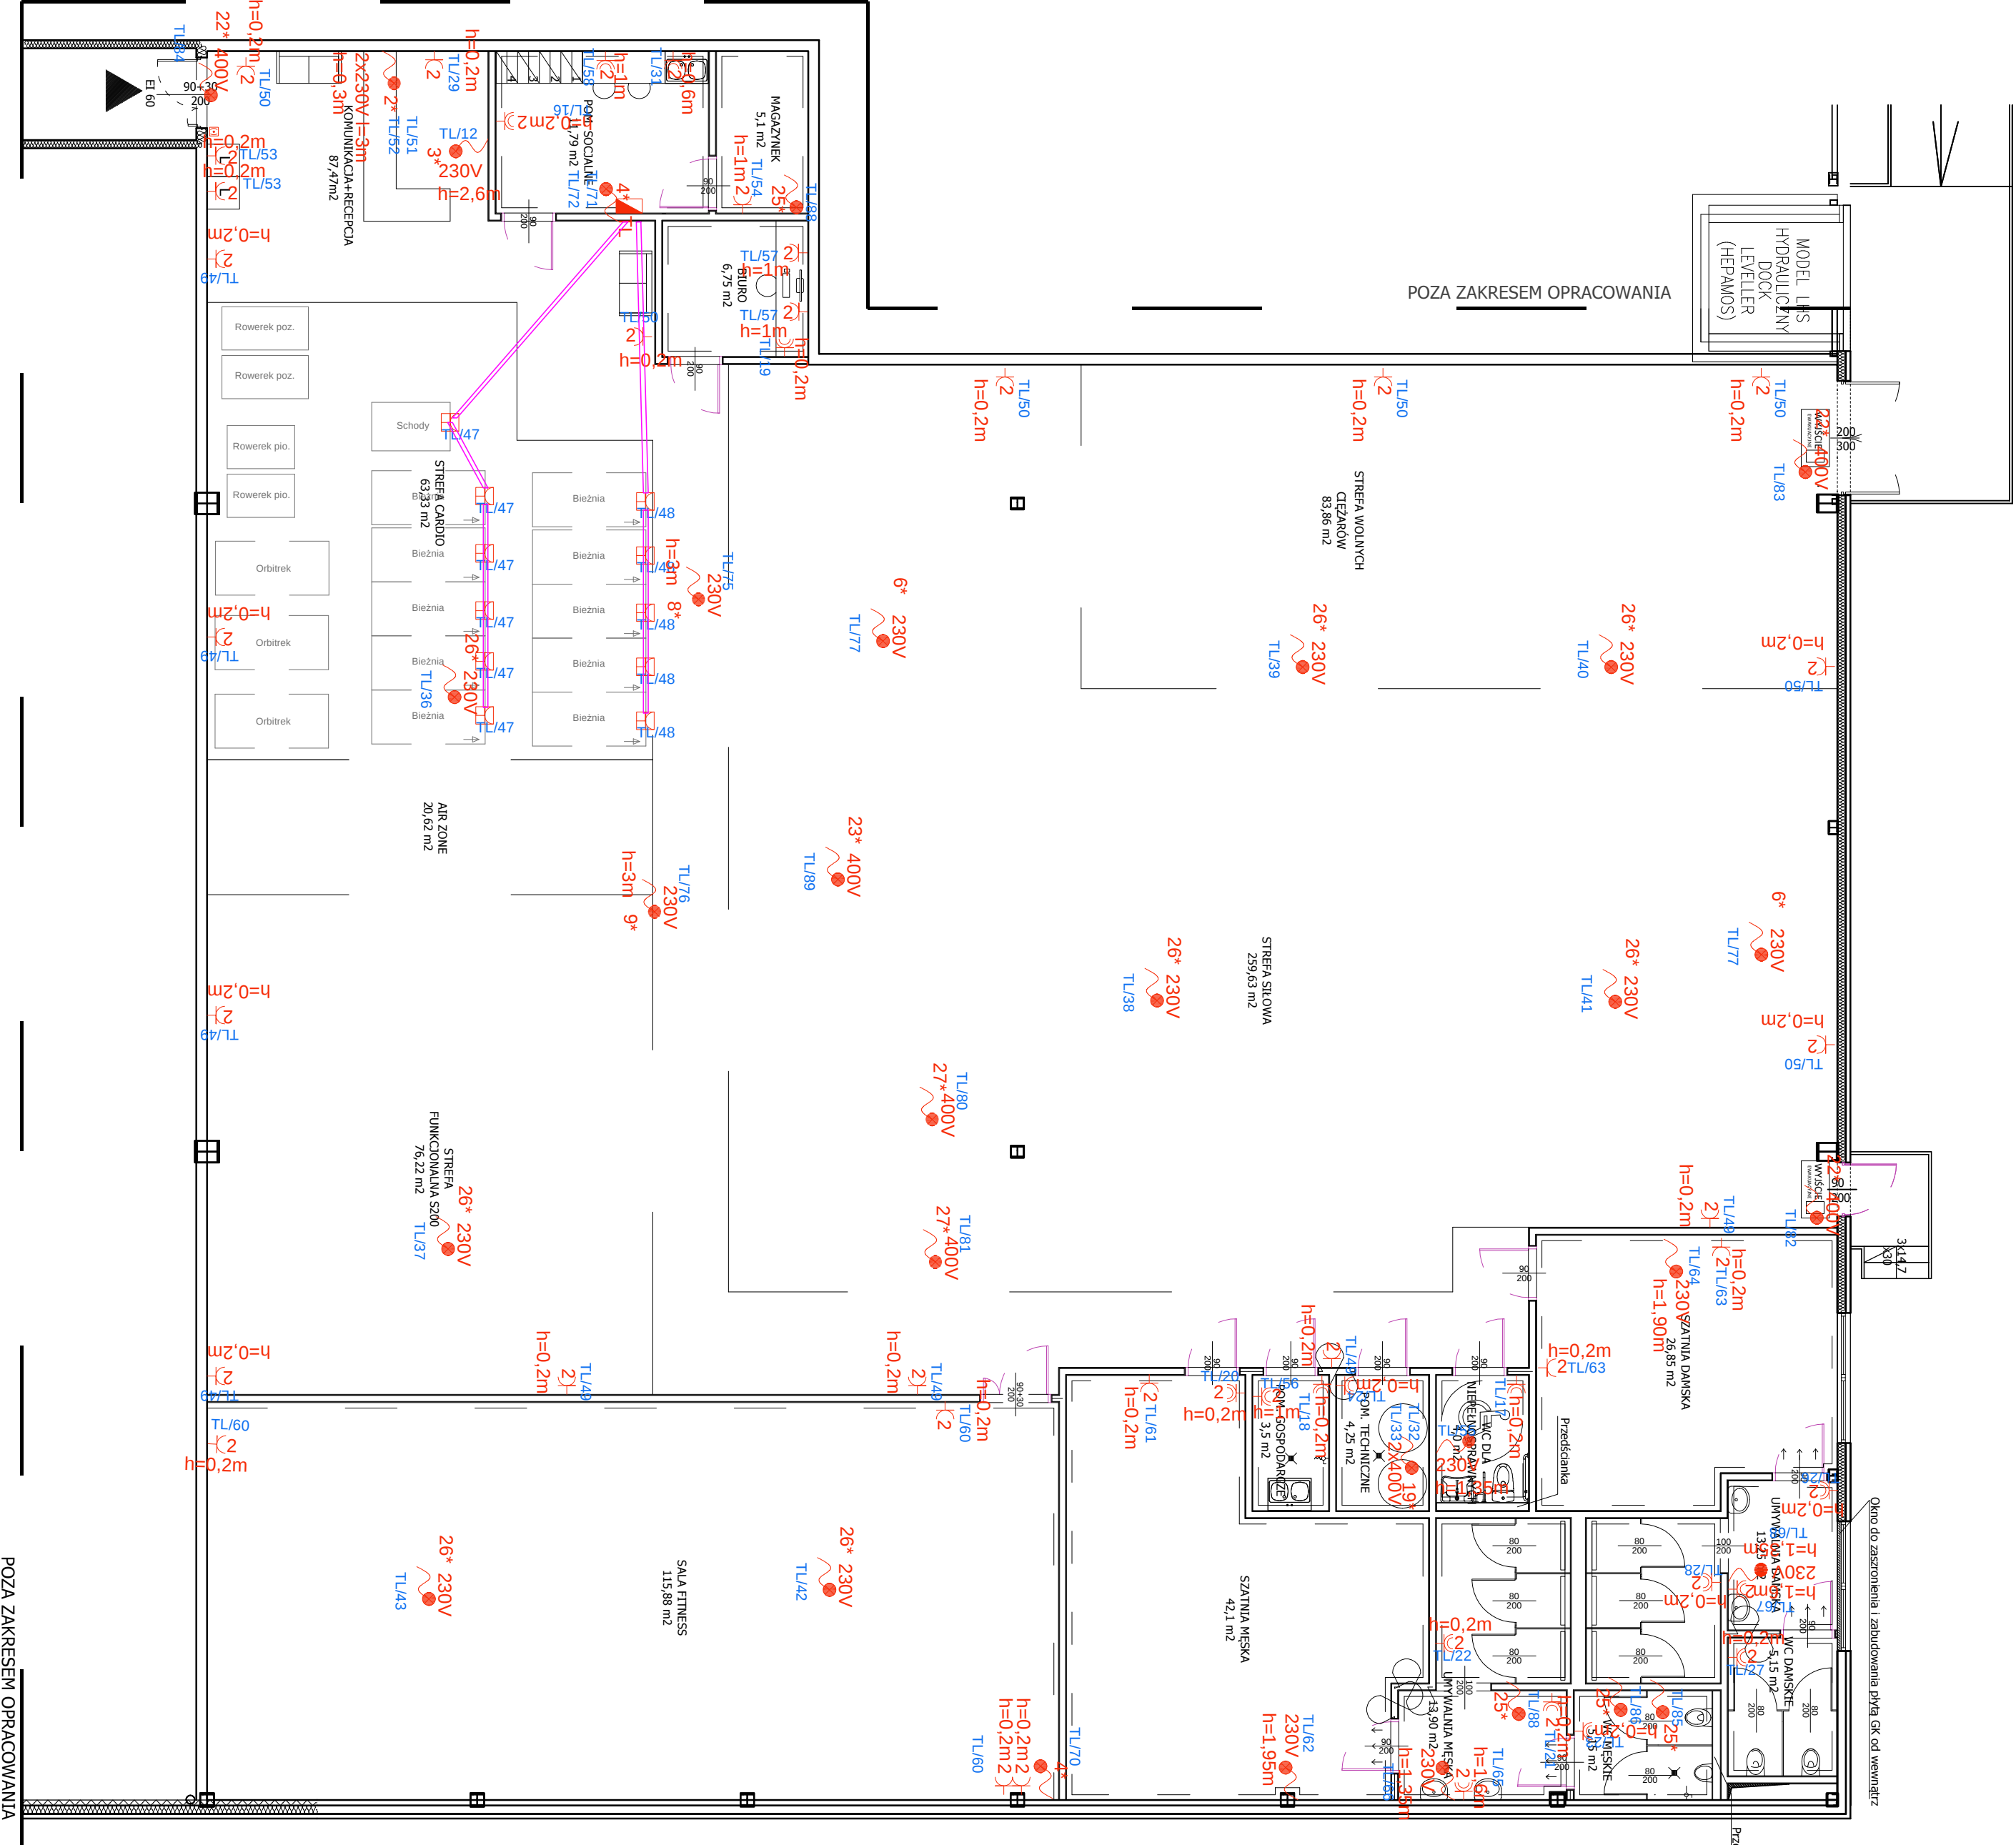

- 1* - Zasilanie łódź recepcji 2x230V na wysokości h=0.3m z zapasem na potrzeby IT 6 mV 50mm
- 3* - Zasilanie LOCO z zapasem ok. 0.5m wyprowadzony ze śledni h=2.6m łącząc złącznikiem na złączeniach okw.
- 4* - Zasilanie szafy RACK pod sufitem z zapasem 3m
- 5* - Wypust zasilający na wysokości 0.8m zakończony gniazdem 9* - Zasilanie szafy RACK h=5m l=0.5m
- 6* - Kabeł zasilający TV wyprowadzony 230V z sifitu h= 3m l= 0.5m zakończony gniazdem 9* - Kabeł zasilający TV na wysokości wyprowadzony 230V z sifitu l= 0.5m zakończony gniazdem 10* - Zasilanie automat spikujący w zależności od zastrzeżonego kabla zasilającego 230V 1x4x2.5mm² wyprowadzony na poziomie 0.6m
- 11* - zasilanie grzejników elektrycznych nie wykonawc w przypadku stosowania grzejników wodnych
- 12* -
- 13* -
- 14* -
- 15* -
- 16* -
- 17* -
- 18* - Bójler NZX-H 3.56mm²
- 19* -
- 20* -
- 21* -
- 22* - Korytna wentylacyjna na dachu obiektu - NZX-H 3.56mm²
- 23* - Centula wentylacyjna na dachu obiektu - NZX-H 3.56mm²
- 25* - Wentylatory kanałowe
- 26* - Kanał wentylacyjny
- 27* - Kanał wentylacyjny 3.2 - NZX-H 3.56mm² na dachu budynku

- UWAGA:
- PRZED PRACĄ BUDOWANĄ NALEŻY SPRAWDZIĆ WNIKI NA BUDOWIE
- RYSUNKI ORAZ CZĘŚĆ OPISOWA SA ELEMENTAMI PROJEKTU WZAJEMNIE SIĘ UZUPEŁNIAJĄCYMI. INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ LUB NIE POWIĄZANE NA RYSUNKACH, A UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKBY BYŁY ZAWARTE W OBL.
- POWIERZENIE OBLICZANIE ZOBOWIĄZANIE Z: PN-ISO 9884:1997
- WNIKI DZIAŁ ROPANO W ŚWIETLE PRZESZŁA
- WSKAZANIE RYSUNKI ARCHITEKTURA OKOŁO RYSUNKI
- WSKAZANIE RYSUNKI ARCHITEKTURA OKOŁO RYSUNKI

SN ARCHITEKCI

GRUPA PROJEKTOWA
ul. Staszica 180, 43-346, Białystok, Białystok
ul. Staszica 180, 43-346, Białystok, Białystok

OPRACOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Knapa

PROJEKTANT: mgr inż. Krzysztof Knapa

INWESTOR: 33-100, Jarosław, ul. Błonie 2

XTREME FITNESS - Instalacja urządzeń i zasilanie

SKALA: 1:100

PROJEKTANT: mgr inż. Krzysztof Knapa

INWESTOR: 33-100, Jarosław, ul. Błonie 2

XTREME FITNESS - Instalacja urządzeń i zasilanie

SKALA: 1:100

PROJEKTANT: mgr inż. Krzysztof Knapa

INWESTOR: 33-100, Jarosław, ul. Błonie 2

XTREME FITNESS - Instalacja urządzeń i zasilanie

SKALA: 1:100

PROJEKTANT: mgr inż. Krzysztof Knapa

INWESTOR: 33-100, Jarosław, ul. Błonie 2

XTREME FITNESS - Instalacja urządzeń i zasilanie

SKALA: 1:100

PROJEKTANT: mgr inż. Krzysztof Knapa

INWESTOR: 33-100, Jarosław, ul. Błonie 2

XTREME FITNESS - Instalacja urządzeń i zasilanie

SKALA: 1:100