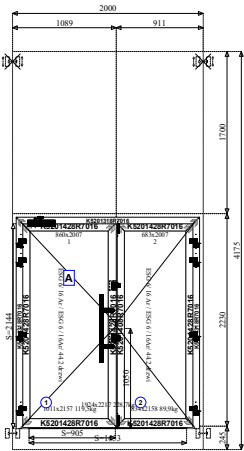
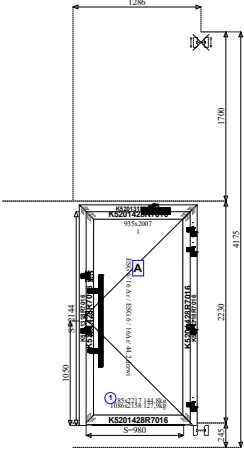


OBLICZENIA CIEPLNE

Obliczenia wstępne wykonano zgodnie z normą PN-EN-ISO 10077-1, PN-EN ISO 10077-2 oraz PN-EN ISO 12631.

Zlecenie:
93_P_2024_GALERIA_BIELSKO FASADY DRZWI 1 i 2 skrzydłowe

Klient:

	WITRYNA 6_ (B=B, H=H Kolor profili:X) MAT*STANDARD RAL 7016 Lakierowany typowy Kolor okuć:8R----INOX [stal nierdzewna];8R7016 Konstrukcja [szary antracyt];8R9005 [czarny] Wypełnienia:ESG 6/ 16 Ar / ESG 6 / 16Ar/ 44.2 drzwi Samoamykacz GEZE TS 4000 (Ramię standardowe) Użyte systemy MB-SR50N HI+;MB-79N SI Powierzchnia [m2] 4,3 U przeszklenia 0,5 W/(m2*K)
	WITRYNA 6_ (B=B, H=H Kolor profili:X) MAT*STANDARD RAL 7016 Lakierowany typowy Kolor okuć:8R7016 [szary antracyt];8R----INOX [stal nierdzewna] Konstrukcja [szary antracyt];8R7016 Wypełnienia:ESG 6/ 16 Ar / ESG 6 / 16Ar/ 44.2 drzwi Samoamykacz GEZE TS 4000 (Ramię standardowe) Użyte systemy MB-SR50N HI+;MB-79N SI Powierzchnia [m2] 2,6 U przeszklenia 0,5 W/(m2*K)
	Ucw= 1,2 W/(m2*K)
	Ucw= 1,3 W/(m2*K)