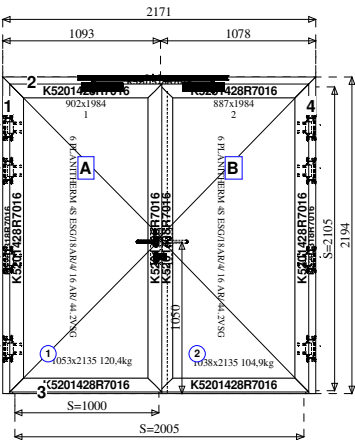
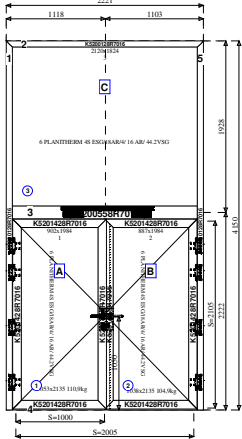


OBLICZENIA CIEPLNE

Obliczenia wstępne wykonano zgodnie z normą PN-EN-ISO 10077-1, PN-EN ISO 10077-2 oraz PN-EN ISO 12631.

Zlecenie:
93_P_2024_KAUFLAND_BIELSKO.AT3.1;AT3.2

Klient:

	Kolor profili:X) MAT*STANDARD RAL 7016 Lakierowany nietypowy Kolor okuć:7R9005 [czarny];EC--0 [srebrny];8R7016 [szary antracyt];8R----INOX [stal nierdzewna];1EC-35 [czarny] Wypełnienia:6 PLANITHERM 4S ESG/18AR/4/ 16 AR/ 44.2VSG Samoamykacz GEZE TS 5000/5000 ISM(Szyna ślizgowa ISM 0-180°. Ogranicznik otwarcia = Nie. Użyte systemy MB-79N ST Powierzchnia [m2] 4,8 U przeszklenia 0,5 W/(m2*K)
	Kolor profili:X) MAT*STANDARD RAL 7016 Lakierowany nietypowy Kolor okuć:7R9005 [czarny];9R9016 [biały];EC--0 [srebrny];1EC-35 [czarny];8R----INOX [stal nierdzewna];8R9006 [srebrny];8R7016 [szary antracyt] Wypełnienia:6 PLANITHERM 4S ESG/18AR/4/ 16 AR/ 44.2VSG Samoamykacz GEZE TS 3000/3000 ISM(Szyna ślizgowa ISM 0-180°. Ogranicznik otwarcia = Nie. Użyte systemy MB-79N ST Powierzchnia [m2] 9,2 U przeszklenia 0,5 W/(m2*K)
	Ud= 1,3 W/(m2*K)
	Uw= 1,1 W/(m2*K)