

### 3. SPIS ZAWARTOŚCI:

**Certyfikaty, atesty higieniczne, deklaracje zgodności oraz  
karty techniczne zastosowanych materiałów:**

mgr inż. Mateusz Zwierzyński  
Uprawnienia budowlane do kierowania  
robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.  
Nr uprawnień POW/0128/WBKb/17

# WYKAZ ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW

**NR LOKALU:**

## BRANŽA: Budowlana

| LP. | NUMER DOKUMENTU        | NAZWA, TYP, WYRÓB                                           | PRODUCENT   | DATA WYDANIA | DATA WAŻNOŚCI |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 1.  | NR2/08/2015            | Akcesoria do ścian lekkich z GK                             | Siniat      | 31.08.2015   | n.d.          |
| 2.  | MG/NFI/07/2013         | Gładź startowa, finiszowa, taśma z włókna szklanego         | Siniat      | 17.01.2019   | n.d.          |
| 3.  | B-BK-60211-0442/20     | Papier do połączeń narożnych, narożniki ochronne aluminiowe | Siniat      | 30.06.2020   | 30.06.2025    |
| 4.  | MG/NKT/07/2013         | Klej do przyklejania płyty GK                               | Siniat      | 17.01.2019   | n.d.          |
| 5.  | 020-UWB-0236/Z         | Masa hydroizolacyjna                                        | Maapei      | 23.12.2019   | 23.12.2024    |
| 6.  | 47/B/22                | Płytki ceramiczne ściennie Cerrad                           | Cerrad      | 13.06.2026   | 12.06.2027    |
| 7.  | PR/NIDA U50, U75, U100 | Profile do suchej zabudowy                                  | Siniat      | 31.08.2015   | n.d.          |
| 8.  | DWU/2/2019             | Wkręty do blachy                                            | Siniat      | 2.01.2019    | n.d.          |
| 9.  | 52001075-5002          | Sylikon sanitarny                                           | Bostik      | 1.01.2022    | n.d.          |
| 10. | 11001031-5001          | Klej montażowy                                              | Bostik      | 1.07.2013    | n.d.          |
| 11. | BK/B/0048/01/2020      | Farba do ścian i sufitów, grunt                             | Dekorall    | 21.03.2020   | 21.03.2025    |
| 12. | 285/322/288/2020       | Płyty MDF do frontów meblowych                              | Swiss Krono | 30.07.2020   | 30.07.2025    |
| 13. | 322/236/405/2020       | Drzwi wewnętrzne                                            | StalProdukt | 30.11.2020   | 30.11.2025    |
| 14. | B.BK.60111.0264.2022   | Płytki ceramiczne                                           | Tubądzin    | 27.06.2022   | 27.06.2027    |

## MATERIAŁ WBUDOWANO W LOKAL

w budynku handlowym w Bielsku Białej przy ul. Warszawskiej 180

mgr inż. Mateusz Zwierzyński

Uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń

specjalności konstrukcyjne budowlanej

2002-2003

podpis i pieczęć Kierownika Robot





Łukasiewicz  
Instytut Ceramiki  
i Materiałów  
Budowlanych

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych  
31-983 Kraków, ul. Cementowa 8

DZIAŁ CERTYFIKACJI I NORMALIZACJI  
02-676 Warszawa, ul. Postępu 9

**CERTYFIKAT  
UPRAWNIAJĄCY DO OZNACZANIA WYROBU  
ZNAKIEM BEZPIECZEŃSTWA  
47/B/22**

wg typu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 Ocena zgodności Podstawy certyfikacji wyrobów oraz  
wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów oraz zgodnie z Programem Certyfikacji NCP.7

stwierdza się, że:

**plytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości  
wodnej  $E_b \leq 0,5\%$  – Grupa BI<sub>a</sub>**

wprowadzone do obrotu przez:

**CERRAD Sp. z o. o.  
ul. Radomska 49B  
27-200 Starachowice**

wyprodukowane w zakładzie:

**jw.**

**KT 32/C Płytki ceramiczne ciągnione i prasowane**

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów  
Budowlanych, Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie,  
Laboratorium Badawcze, ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa  
65/P/LB/2022, 65/1/P/LB/2022 z dnia 25.05.2022r.

**nasiąkliwość wodna, mrozoodporność, promieniowanie  
naturalne**

spełniają wymagania  
Kryteriów Technicznych:  
zgodnie ze sprawozdaniem  
z badań wykonanym przez:

nr i data sprawozdania:  
cechy krytyczne

**Certyfikat ważny od 13 czerwca 2022r. do 12 czerwca 2027r.**

dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony  
do badań wzór (wzory) i spełniających wymagania określone powyżej.

Prawo do posługiwania się certyfikatem pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez producenta  
wymagań zawartych w Programie certyfikacji NCP.7 oraz ww. Kryteriach Technicznych.

Z-ca Kierownika  
Działu Certyfikacji i Normalizacji

*Małgorzata Warda-Pruszkowska*  
Małgorzata Warda-Pruszkowska

Dyrektor Oddziału  
Ceramiki i Betonów

*Barbara Chruściel*  
Barbara Chruściel

Warszawa, dnia 13.06.2022r.



Łukasiewicz  
Instytut Ceramiki  
i Materiałów  
Budowlanych

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych  
31-983 Kraków, ul. Cementowa 8

## DZIAŁ CERTYFIKACJI I NORMALIZACJI

02-676 Warszawa, ul. Postępu 9



AC 008

# CERTYFIKAT ZGODNOŚCI WYROBU Z POLSKĄ NORMĄ 48/N/22

wg typu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 Ocena zgodności Podstawy certyfikacji wyrobów oraz  
wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów oraz zgodnie z Programem Certyfikacji NCP.4

stwierdza się, że:

**płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości  
wodnej  $E_b \leq 0,5\%$  – Grupa BI<sub>a</sub>**

wprowadzone do obrotu przez:

**CERRAD Sp. z o. o.  
ul. Radomska 49B  
27-200 Starachowice**

wyprodukowane w zakładzie:

**jw.**

spełniają wymagania normy:

**PN-EN 14411:2013-04 Płytki ceramiczne Definicje, klasyfikacja,  
właściwości, ocena zgodności i znakowanie  
Załącznik (normatywny) G**

zgodnie ze sprawozdaniem  
z badań wykonanym przez:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów  
Budowlanych, Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie,  
Laboratorium Badawcze, ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa

nr i data sprawozdania:


65/P/LB/2022, 65/1/P/LB/2022 z dnia 25.05.2022r

**Certyfikat ważny od 13 czerwca 2022r. do 12 czerwca 2027r.**


dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony  
do badań wzór (wzory) i spełniających wymagania określone powyżej.

Prawo do posługiwania się certyfikatem pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez producenta  
wymagań zawartych w Programie certyfikacji NCP.4 oraz ww. normie.

Z-ca Kierownika  
Działu Certyfikacji i Normalizacji

  
Małgorzata Warda-Pruszkowska

Dyrektor Oddziału  
Ceramiki i Betonów

  
Barbara Chruściel

Warszawa, dnia 13.06.2022r.





www.gumed.edu.pl  
58 349 19 37  
info@gumed.edu.pl  
ul. N. Skłodowskiej-Curie 3  
80-200 Gdańsk

# KOPIA DOKUMENTU WAŻNA WYŁĄCZNIE Z DOWODEM ZAKUPU

322/121/288/2020

Gdańsk, dn. 30-07-2020


## ATEST HIGIENICZNY Nr 285/322/288/2020

- Wyrób (materiał)**  
SWISS KRONO Płyta MDF laminowana  
niezapalna Stop Fire  
zakres grubości: 12 ÷ 25 mm
- Przeznaczenie**  
meble i materiały wykończenia wnętrz w budynkach  
mieszkalnych i użyteczności publicznej
- Instytucja zgłaszająca  
wyrób do oceny**  
SWISS KRONO sp. z o.o.  
ul. Serbska 56  
68-200 Żary
- Producent**  
SWISS KRONO sp. z o.o.  
ul. Serbska 56  
68-200 Żary
- Wyrób oceniono pozytywnie pod względem higienicznym przy spełnieniu następujących warunków:
  - obciążenie materiałem 1,35 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup> kubatury pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt chorych w budynkach służby zdrowia, dzieci i młodzieży w budynkach oświaty oraz pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania produktów żywnościowych tj. pomieszczeń kategorii A,
  - obciążenie materiałem 2,7 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup> kubatury pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej innych niż wymienione powyżej oraz pomieszczeń pomocniczych w mieszkaniach tj. pomieszczeń kategorii B zgodnie z Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. – M.P. 1996 Nr 19 poz.231.Atest nie dotyczy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy montażu wyrobu.  
Pomieszczenia, w których zastosowano ww. wyrób należy wietrzyć do zaniku zapachu.
- Podstawa merytoryczna wydania atestu: pismo OB-RPPD sp. z o.o. BW/452/0598/20 z dn. 29-07-2020, Sprawozdanie z badań Nr 9766/58/2020 z dn. 29-07-2020 wydane przez Laboratorium Badawcze Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o.o. w Czarnej Wodzie.  
Klasa higieniczności E-1.
- Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od daty wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobów.

adres do kontaktu: malgorzata.kaczorowska@gumed.edu.pl

KIEROWNIK  
Zakładu Toksykologii Środowiska  
*Lidia Wolska*  
prof. dr hab. Lidia Wolska



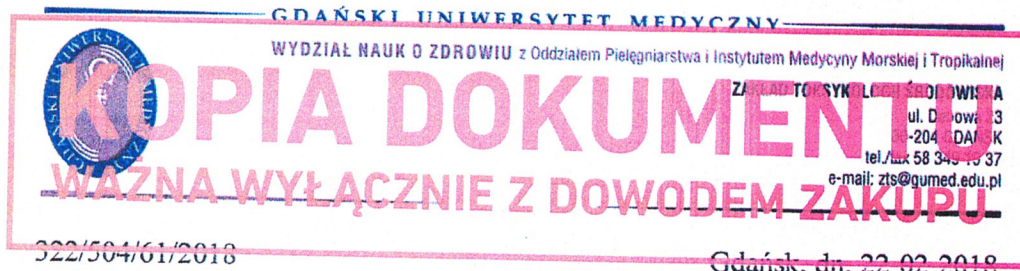

**ATEST HIGIENICZNY Nr 60/322/61/2018**

- 1. Wyrób (material)**  
**SWISS KRONO OSB/3 100% PMDI**  
zakres grubości: 8 - 25 mm
- 2. Przeznaczenie**  
do stosowania jako elementy  
niekonstrukcyjne i konstrukcyjne  
w warunkach suchych i wilgotnych  
w pomieszczeniach wewnętrznych
- 3. Instytucja zgłaszająca  
wyrób do oceny**  
**SWISS KRONO sp. z o.o.**  
ul. Serbska 56  
68-200 Żary
- 4. Producent**  
**SWISS KRONO sp. z o.o.**  
ul. Serbska 56  
68-200 Żary
- 5. Wyrób oceniono pozytywnie pod względem higienicznym.**  
Atest nie dotyczy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy montażu wyrobu.
- 6. Podstawa merytoryczna wydania atestu: pismo OB-RPPD sp. z o.o.**  
BW/452/185/18 z dn. 14-02-2018, Sprawozdanie z badań Nr 7191/58/2018  
z dn. 14-02-2018 wydane przez Laboratorium Badania Wyrobów Ośrodka  
Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych Sp. z o.o. w Czarnej  
Wodzie.  
Klasa higieniczności E-1.
- 7. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych  
dowodów przez którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od  
daty wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania  
wyrobów.**

KIEROWNIK  
Zakładu Toksykologii Środowiskowej  
*[Signature]*  
prof. dr hab. Lidia Wolska



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH  
– Państwowy Instytut Badawczy  
National Institute of Public Health NIH – National Research Institute

**ATEST HIGIENICZNY** B.BK.60111.0264.2022

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%, Grupa BIII, produkowane wg Polskiej Normy PN-EN 14411**

Zawierający / containing: kaolin, tlenek glinu, piasek, pigmenty i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania w budownictwie wewnątrz budynków: mieszkalnych, użyteczności publicznej w tym w obiektach służby zdrowia, zakładach przemysłowych w tym branży spożywczej i w pomieszczeniach kuchennych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie obejmuje oceny wyrobu w zakresie bezpośredniego kontaktu z żywnością, produktami przemysłu rolno-spożywczego i farmaceutycznego. Zastosowanie wyrobu musi być zgodne z zaleceniami producenta oraz aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektu, w którym ma on być używany. W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 (Dz. U. 2019.595 z 29 marca 2019) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

Ceramika Tubądzin Sp. z o.o.  
98-285 Wróblew  
Tubądzin 31

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Ceramika Tubądzin Sp. z o.o.  
98-285 Wróblew  
Tubądzin 31

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2027.06.27 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2027.06.27 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 27 czerwca 2022

The date of issue of the certificate: 27th June 2022

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*[Signature]*  
dr hab. Jolanta Solecka prof. NIZP PZH-PIB

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate  
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI  
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland  
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349





**HFB ENGINEERING GMBH**  
TEST AND CERTIFICATION INSTITUTE FOR CONSTRUCTION PRODUCTS



NB 1034



SAC 05

## CERTYFIKAT stałości właściwości użytkowych

Nr 1034 – CPR – 2355 / 1 / 2016

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011  
(rozporządzenie o wyrobach budowlanych – CPR) niniejszy certyfikat obowiązuje dla wyrobu budowlanego

**Phyty MDF, typu**  
**„SWISS KRONO Płyta MDF laminowana niezapalna Stop Fire“**  
**(obustronnie laminowana, zakres grubości 12 do 25 mm)**  
**na elementy niekonstrukcyjne do użytkowania wewnętrznego w warunkach suchych**  
**z ulepszoną odpornością na ogień**  
**(klasa techniczna MDF według DIN EN 622-5;**  
**klasyfikacja reakcji na ogień według DIN EN 13501-1: B - s1, d0)**

wyrób wprowadzony do obrotu przez

**SWISS KRONO sp. z o. o.**  
**ul. Serbska 56; 68-200 Żary; Polska**

i wyprodukowany w zakładzie

**SWISS KRONO sp. z o. o.**  
**ul. Serbska 56; 68-200 Żary; Polska**

Niniejszy certyfikat poświadcza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości  
użytkowych opisane w aneksie ZA normy zharmonizowanej

**EN 13986:2004+A1:2015**

zgodnie z systemem 1 mają zastosowanie i że wyrób spełnia wszystkie zdefiniowane w nim wymagania.

Niniejszy certyfikat pozostanie ważny tak długo, dopóki nie zmienią się wymienione w normie zharmonizowanej wymagania dotyczące metod  
badania i/lub wymagania zakładowej kontroli produkcji, które są wykorzystywane do oceny deklarowanych właściwości i dopóki wyrób i  
warunki produkcyjne w zakładzie nie ulegną istotnej zmianie

Ważność tego certyfikatu będzie potwierdzona przez raport certyfikacyjny wydawany co sześć miesięcy przez laboratorium certyfikujące

Lipsk, dnia 01.10.2016



mgr inż. L. Röwer  
Dyrektor Jednostki Certyfikacyjnej



**HFB ENGINEERING GMBH**  
TEST AND CERTIFICATION INSTITUTE FOR CONSTRUCTION PRODUCTS



NB 1034



SAC 05

## CERTYFIKAT zgodności zakładowej kontroli produkcji

Nr 1034 – CPR – 1276 / 2 / 2016

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 (rozporządzenie o wyrobach budowlanych – CPR) niniejszy certyfikat obowiązuje dla wyrobu budowlanego

Płyty OSB, typu  
„SWISS KRONO OSB/3“  
(klasa techniczna OSB/3 według EN 300 – zakres grubości 8 do 25 mm);

zgodnie z charakterystyką właściwości dla płyt drewnopochodnych stosowanych w  
budownictwie, jak przedstawiono w załączniku 1 niniejszego certyfikatu

wyrób wprowadzony do obrotu przez

SWISS KRONO sp. z o. o.  
ul. Serbska 56; 68-200 Żary; Polska

i wyprodukowany w zakładzie

SWISS KRONO sp. z o. o.  
ul. Serbska 56; 68-200 Żary; Polska

Niniejszy certyfikat poświadcza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości  
użytkowych opisane w aneksie ZA normy zharmonizowanej

EN 13986:2004+A1:2015

zgodnie z systemem 2+ mają zastosowanie i że

zakładowa kontrola produkcji spełnia wszystkie zdefiniowane w nim wymagania.

Niniejszy certyfikat pozostanie ważny tak długo, dopóki nie zmienią się wymienione w normie zharmonizowanej wymagania dotyczące metod  
badania i/lub wymagania zakładowej kontroli produkcji, które są wykorzystywane do oceny deklarowanych właściwości i dopóki wyrób i  
warunki produkcyjne w zakładzie nie ulegną istotnej zmianie

Ważność tego certyfikatu będzie potwierdzona przez raport certyfikacyjny wydawany co sześć miesięcy przez laboratorium certyfikujące

Lipsk, dnia 01.10.2016



mgr inż. L. Röwer  
Dyrektor Jednostki Certyfikacyjnej



HFB ENGINEERING GMBH Jednostka kontrolna i certyfikacyjna materiałów i wyrobów budowlanych



Załącznik 1 do

**CERTYFIKAT**  
zgodności zakładowej kontroli produkcji  
Nr 1034 – CPR – 1276/2/2016

**Wyrób budowlany:** Płyty OSB, typu  
"SWISS KRONO OSB/3"  
(klasa techniczna: OSB/3)

| EN 13986; Charakterystyka właściwości wymaganych dla płyt drewnopochodnych stosowanych w budownictwie      |                                                                                                                                                       |                                                 |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Płyty drewnopochodne na elementy konstrukcyjne do użytkowania wewnętrznego w warunkach wilgotnych tab. 4.2 | Płyty drewnopochodne do użytku wewnętrznego stosowane na konstrukcyjne poszycie podłogi i dachu opartego na belkach oraz poszycie ściany szkieletowej |                                                 |                              |
|                                                                                                            | tab. 4.7                                                                                                                                              |                                                 |                              |
|                                                                                                            | Poszycie podłogi na legarach                                                                                                                          | Poszycie dachu na belkach                       | Poszycie ściany szkieletowej |
| 8 do 25 mm                                                                                                 | 12 mm<br>z wpustem/piórem                                                                                                                             | 12 mm<br>15 mm<br>18 mm<br>z i bez wpustu/pióra | 12 mm<br>bez wpustu/pióra    |



SIEĆ BADAWCZA  
ŁUKASIEWICZ



Instytut Ceramiki  
i Materiałów  
Budowlanych

ZAKŁAD CERTYFIKACJI I NORMALIZACJI

02-676 Warszawa, ul. Postępu 9  
tel. (+48 22) 549 97 04, e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl

**CERTYFIKAT**  
**UPRAWNIAJĄCY DO OZNACZANIA WYROBU**  
**ZNAKIEM BEZPIECZEŃSTWA**  
**1/B/20**

wg typu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 Ocena zgodności Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów oraz zgodnie z Programem Certyfikacji NCP.7

stwierdza się, że:

**plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej  $E_b > 10\%$  Grupa BIII  
szkliwe**

wprowadzone do obrotu przez:

**Ceramika Tubądzin II Sp. z o. o.**  
**ul. Armii Krajowej 20**  
**93-035 Ozorków**

wyprodukowane w zakładzie:

**jw.**

spełniają wymagania  
Kryteriów Technicznych:

zgodnie ze sprawozdaniem  
z badań wykonanych przez:

nr i data sprawozdania:

cechy krytyczne:

**KT Nr 32/C Płytki ceramiczne prasowane i ciągnięte**

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Laboratorium Badawcze  
Oddziału Ceramiki i Betonów, ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa

216/LB/2018, 216/1/LB/2018 z dnia 11.12.2018r.

**nasiąkliwość wodna, promieniotwórczość naturalna**


Certyfikat ważny od **14 stycznia 2020r.** do **13 stycznia 2025r.**

dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i spełniających wymagania określone powyżej.

Prawo do posługiwania się certyfikatem pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez producenta wymagań zawartych w Programie certyfikacji NCP.7 oraz ww. Kryteriach Technicznych.

Z-ca Kierownika  
Zakładu Certyfikacji

mgr inż. Małgorzata Warda-Pruszkowska



Dyrektor  
Oddziału Ceramiki i Betonów

dr inż. Artur Oziębło

Warszawa, dnia 14.01.2020r.



SIEĆ BADAWCZA  
ŁUKASIEWICZ



Instytut Ceramiki  
i Materiałów  
Budowlanych

ZAKŁAD CERTYFIKACJI I NORMALIZACJI  
02-676 Warszawa, ul. Postępu 9  
tel (+48 22) 549 97 04, e-mail: certyfikacja@icmb.pl, www.icmb.pl



## CERTYFIKAT ZGODNOŚCI WYROBU z POLSKĄ NORMĄ 2/N/20

wg typu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 Ocena zgodności Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów oraz zgodnie z Programem Certyfikacji NCP.4

stwierdza się, że:

**płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej  $E_b > 10\%$  Grupa BIII  
szkliwione**

wprowadzone do obrotu przez:

**Ceramika Tubądzin II Sp. z o. o.  
ul. Armii Krajowej 20  
93-035 Ozorków**

wyprodukowane w zakładzie:

**jw.**

spełniają wymagania normy:

**PN-EN 14411:2013-04 Płytki ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena zgodności i znakowanie Załącznik (normatywny) K**

zgodnie ze sprawozdaniem  
z badań wykonanym przez:

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Laboratorium Badawcze Oddziału  
Ceramiki i Betonów, ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa

nr i data sprawozdania:

216/LB/2018, 216/I/LB/2018 z dnia 11.12.2018r.

**Certyfikat ważny od 14 stycznia 2020r. do 13 stycznia 2025r.**

dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i spełniających wymagania określone powyżej.

Prawo do posługiwania się certyfikatem pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez producenta wymagań zawartych w Programie certyfikacji NCP.4 oraz ww. normie.

Z-ca Kierownika  
Zakładu Certyfikacji

mgr inż. Małgorzata Warda-Pruszkowska



Dyrektor  
Oddziału Ceramiki i Betonów

dr inż. Artur Oziębło

Warszawa, dnia 14.01.2020r.



Łukasiewicz  
Instytut Ceramiki  
i Materiałów  
Budowlanych

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych  
31-983 Kraków, ul. Cementowa 8

ZAKŁAD CERTYFIKACJI I NORMALIZACJI

02-676 Warszawa, ul. Postępu 9

CERTYFIKAT  
UPRAWNIAJĄCY DO OZNACZANIA WYROBU  
ZNAKIEM BEZPIECZEŃSTWA  
19/B/21

wg typu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 Ocena zgodności Podstawy certyfikacji wyrobów oraz  
wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów oraz zgodnie z Programem Certyfikacji NCP.7

stwierdza się, że:

**plytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej**

**$E_s \leq 0,5\%$  Grupa BI<sub>1</sub>**

wprowadzone do obrotu przez:

**CERRAD Sp. z o. o.**

ul. Radomska 49B

27-200 Starachowice

wyprodukowane w zakładzie

ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie

spełniają wymagania  
Kryteriów Technicznych:

zgodnie ze sprawozdaniem z  
badań wykonanym przez

**KT 32/C Płytki ceramiczne prasowane i cięgnięte**

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Laboratorium Badawcze  
Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie, ul. Postępu 9,

02-676 Warszawa

nr i data sprawozdania:

cechy krytyczne

228/P/LB/2019, 229/P/LB/2019, 229/T/LB/2019 z dnia 16.12.2019r.

nasiąkliwość, mrozoodporność, promieniotwórczość naturalna

**Certyfikat ważny od 01 kwietnia 2021r. do 04 marca 2025r.**

dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak  
przedstawiony do badań wzór (wzory) i spełniających wymagania określone powyżej

Prawo do posługiwania się certyfikatem pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez producenta  
wymagań zawartych w Programie certyfikacji NCP.7 oraz ww. Kryteriach Technicznych.

Z-ca Kierownika  
Zakładu Certyfikacji i Normalizacji

Małgorzata Warda-Pruszkowska



Dyrektor Oddziału  
Ceramiki i Betonów

Barbara Chruściel

Warszawa, dnia 01.04.2021r.





**Łukasiewicz**  
Instytut Ceramiki  
i Materiałów  
Budowlanych

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych  
31-983 Kraków, ul. Cementowa 8

**ZAKŁAD CERTYFIKACJI I NORMALIZACJI**  
02-676 Warszawa, ul. Postępu 9



AC 008

## CERTYFIKAT ZGODNOŚCI WYROBU z POLSKĄ NORMĄ 20/N/21

wg typu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 Ocena zgodności Podstawy certyfikacji wyrobów oraz  
wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów oraz zgodnie z Programem Certyfikacji NCP.4

stwierdza się, że:

**plytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej**  
 **$E_b \leq 0,5\%$  Grupa B<sub>la</sub>**

wprowadzone do obrotu przez:

**CERRAD Sp. z o. o.**  
**ul. Radomska 49B**  
**27-200 Starachowice**

wyprodukowane w zakładzie:

**ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie**

spełniają wymagania normy:

**PN-EN 14411:2013-04** Płytki ceramiczne Definicje, klasyfikacja,  
właściwości, ocena zgodności i znakowanie Załącznik (normatywny) G

zgodnie ze sprawozdaniem z  
badań wykonanym przez:

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Laboratorium Badawcze  
Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie, ul. Postępu 9,  
02-676 Warszawa

nr i data sprawozdania:

228/P/LB/2019, 229/P/LB/2019, 229/1/LB/2019 z dnia 16.12.2019r.

**Certyfikat ważny od 01 kwietnia 2021r. do 04 marca 2025r.**

dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak  
przedstawiony do badań wzór (wzory) i spełniających wymagania określone powyżej.

Prawo do posługiwania się certyfikatem pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez producenta  
wymagań zawartych w Programie certyfikacji NCP.4 oraz ww. normie.

Z-ca Kierownika  
Zakładu Certyfikacji i Normalizacji

Małgorzata Warda-Pruszkowska



Dyrektor Oddziału  
Ceramiki i Betonów

Barbara Chruściel

Warszawa, dnia 01.04.2021r.

TUBĄDZIN

Deklaracja właściwości użytkowych nr 2/05

1. *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :*

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej  $E > 10\%$

2. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:*

Materiał przeznaczony do wykładania ścian wewnątrz budynków

3. *Producent:*

Ceramika Tubądzin II Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 20

95 035 Ozorków

[www.tubadzin.pl](http://www.tubadzin.pl)

4. *System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:*

System oceny: A

5. *Norma zharmonizowana:*

EN 14411:2012

6. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

| Zasadnicze charakterystyki                                                                                                                    | Poziomy i/lub klasy / wartości                              | Dokument odniesienia                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Reakcja na ogień                                                                                                                              | A1                                                          | EN14411:2012                                 |
| Uwalnianie substancji niebezpiecznych, dla:<br>Kadm [mg/dm <sup>2</sup> ]<br>Ołów [mg/dm <sup>2</sup> ]                                       | < 0,1<br>< 0,1                                              | EN14411:2012<br>EN14411:2012                 |
| Sila wiązania / adhezja [N/mm <sup>2</sup> ]<br>- kleje cementowe<br>- kleje dyspersyjne<br>- kleje z żywic reaktywnych<br>- zaprawa murarska | 1,8<br>1,7<br>8,1<br>NPD – właściwości użytkowe nieustalone | EN14411:2012<br>EN14411:2012<br>EN14411:2012 |
| Odporność na szok termiczny                                                                                                                   | Spełnia                                                     | EN14411:2012                                 |
| Trwałość dla:<br>- Do użytku wewnętrznego<br>- Zastosowanie zewnętrzne: odporność na<br>zamrażanie i rozmrażanie                              | Spełnia<br>ND – nie dotyczy                                 | EN14411:2012<br>EN14411:2012                 |

7. *Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:*

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a):

Karol Chmielewski / Dyrektor Zakładu

Ozorków dnia 17.11.2017







## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 7.1/03 CPR

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<sub>s0,5</sub>%  
EN 14 411:2012 B1, załącznik G, Płytki uniwersalne – GL
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Do wykładania podłóg i ścian we wnętrzach i/lub na zewnątrz budynków, w tym schodów, w budynkach oraz zakładach przemysłowych
- Producent:  
CERRAD Sp. z o.o.  
ul. Radomska 49B  
27-200 Starachowice
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4
- Norma zharmonizowana: EN 14 411:2012
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy
- Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki                                                                        | Właściwości użytkowe                                                                   | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Reakcja na ogień                                                                                  | Klasa A1/A1 <sub>FL</sub>                                                              | EN 14 411:2012                         |
| Uwalnianie substancji niebezpiecznych:                                                            |                                                                                        |                                        |
| - Kadm                                                                                            | < 0,07 mg/dm <sup>2</sup>                                                              |                                        |
| - Ołów                                                                                            | < 0,8 mg/dm <sup>2</sup>                                                               |                                        |
| Siła łamiąca Grubość ≥ 7,5 mm                                                                     | ≥ 1300 N                                                                               |                                        |
| Poślizg – CEN/TS 16165:2012 Zał. B; DIN 51130                                                     | ≤ R13                                                                                  |                                        |
| Siła wiązania/adhezja:<br>- kleje cementowe<br>- kleje dyspersyjne<br>- kleje z żywic reaktywnych | ≥ 0,5 [N/mm <sup>2</sup> ]<br>≥ 1,0 [N/mm <sup>2</sup> ]<br>≥ 2,0 [N/mm <sup>2</sup> ] |                                        |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Dawid Cegłowski - Chief Operating Officer

Paweł Smolarek - Chief Product Officer

CZŁONEK ZARZĄDU

*Dawid Cegłowski*  
Dawid Cegłowski

CZŁONEK ZARZĄDU

*Paweł Smolarek*  
Paweł Smolarek

Starachowice, 11.05.2020





NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- Państwowy Zakład Higieny  
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

BK/B/0048/01/2019

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: Akrotix 3000 farba lateksowa do wnętrz

Zawierający / containing: wodną dyspersję kopolimeru wg dokumentacji producenta, wypełniacze, biocyd (<0,2%), pigmenty i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: ochronnego i dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej w tym w obiektach szkolno-wychowawczych (szkoły, przedszkola itp.), obiektach służby zdrowia i branży farmaceutycznej i spożywczej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków  
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu wyrobu należy umieścić etykietę w języku polskim zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. (Dz. U. 2012 r., poz. 739) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu, należy intensywnie wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu  
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

PPG DECO POLSKA Sp. z o.o.  
51-416 Wrocław  
ul. Kwidzińska 8

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

PPG Deco Polska Sp. z o.o.  
51-416 Wrocław  
ul. Kwidzińska 8

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2024-03-21 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2024-03-21 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 21 marca 2019

The date of issue of the certificate: 21st March 2019

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate  
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH  
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland  
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349





NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

BK/B/0106/03/2018

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: Akrylit 3000 Grunt Koncentrat akrylowy silikonowany grunt wodorozcieńczalny do fasad i wnętrz

Zawierający / containing: wodną dyspersję polimerową, wodę, biocydy i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: gruntowania fasad i podłoży mineralnych wewnątrz pomieszczeń, w tym w placówkach oświatowo-wychowawczych, obiektach służby zdrowia oraz branży spożywczej (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków  
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu wyrobu należy umieścić etykietę w języku polskim zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. (Dz. U. 2012 r., poz. 739) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu, należy intensywnie wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu  
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

PPG DECO Polska Sp z o.o.  
51-416 Wrocław  
ul. Kwidzyńska 8

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

PPG Deco Polska Sp z o.o.  
51-416 Wrocław  
ul. Kwidzyńska 8

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2023-04-12 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2023-04-12 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 12 kwietnia 2018

The date of issue of the certificate: 12th April 2018

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate  
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH  
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warszawa, Chocimska 24, Poland  
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287





**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr MG/NST/07/2013**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**Nida Start**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Masa szpachlowa do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych 1B.**
3. Producent:  
**Siniat Sp. z o.o.**  
**ul. Przecławska 8,**  
**03-879 Warszawa**  
  
Zakład produkcyjny:  
**ul. Przemysłowa 153**  
**62-505 Konin 7**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 3 dla wszystkich istotnych charakterystyk**
5. Norma zharmonizowana:  
**EN 13963:2005, EN 13963+AC:2006 „Materiały do spoinowania płyt gipsowo - kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań”**  
  
Jednostka lub jednostki notyfikowane:  
**Nr 1487 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna               |
|----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| Reakcja na ogień           | Klasa A2-s1,d0       | <b>EN 13963:2005</b><br><b>EN 13963:2005+AC:2006</b> |
| Wytrzymałość na zginanie   | NPD                  | <b>EN 13963:2005</b><br><b>EN 13963:2005+AC:2006</b> |

Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Radosław Kowalski,  
Kierownik Technologii i Kontroli Jakości  
(nazwisko i stanowisko)

Warszawa, 17.01.2019  
(miejsce i data wydania)

*Radosław Kowalski*  
(podpis)



www.gumed.edu.pl

58 349 11 11

info@gumed.edu.pl

ul. M. Skłodowskiej Curie 3a  
80 210 Gdańsk

322/236/405/2020

Gdańsk, dn. 30-11-2020

**ATEST HIGIENICZNY Nr 398/322/405/2020**

1. Wyrób (material) Drzwi i ościeżnice Stalprodukt-Zamość Sp. z o.o.
2. Przeznaczenie ościeżnice i drzwi zewnętrzne i wewnętrzne wejściowe
3. Instytucja zgłaszająca wyrób do oceny Stalprodukt-Zamość Sp. z o.o.  
ul. Kilińskiego 86  
22-400 Zamość
4. Producent Stalprodukt-Zamość Sp. z o.o.  
ul. Kilińskiego 86  
22-400 Zamość
5. Wyroby oceniono pozytywnie pod względem higienicznym.  
Atest nie dotyczy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy montażu wyrobów.
6. Podstawa merytoryczna wydania atestu: pismo Stalprodukt-Zamość Sp. z o.o. z dn. 18-11-2020 z dokumentacją.
7. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od daty wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobów.

adres do kontaktu: malgorzata.kaczorowska@gumed.edu.pl

**KIEROWNIK**  
Zakładu Toksykologii Środowiska  
*Lidia Wolska*  
prof. dr hab. Lidia Wolska





Masa do wykonywania powłok  
hydroizolacyjnych MAPEGUM WPS  
Krajowa deklaracja właściwości  
użytkowych  
Nr B-19

### KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR B-19

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Masa do wykonywania powłok hydroizolacyjnych MAPEGUM WPS**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **MAPEGUM WPS**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **wykonywanie powłok hydroizolacyjnych na ścianach i posadzkach w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, przed ułożeniem okładzin ceramicznych**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
**MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Mediolan – Włochy - www.mapei.it**  
miejsce produkcji:  
**Strada Provinciale 159, 20060 Robbiano do Mediglia, Mediolan, Włochy**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:  
**MAPEI Polska Sp. z o.o. – ul. G.Eiffela 14 – 44-109 Gliwice – Polska – www.mapei.pl**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 2+**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
7a. Polska Norma wyrobu: **Nie dotyczy**  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**  
7b. Krajowa ocena techniczna: **ITB-KOT-2019/1141 wydanie 1 z 2019r.**  
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej**  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:  
**Instytut Techniki Budowlanej, nr akredytacji: AC 020, nr certyfikatu: 020-UWB-0236/Z**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| <b>Przyczepność do podłoża:<br/>- betonowego</b>                                           | <b>≥ 1,5 MPa</b>                 |       |



**Masa do wykonywania powłok  
hydroizolacyjnych MAPEGUM WPS**  
**Krajowa deklaracja właściwości  
użytkowych**  
**Nr B-19**

|                                                                                                                                                                   |                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| - płyty gipsowo kartonowej (jeśli nie następuje zerwanie w podłożu),<br>- sklejki wodoodpornej                                                                    | $\geq 0,5 \text{ MPa}$<br>$\geq 1,5 \text{ MPa}$ |  |
| Przyczepność międzywarstwowa w układzie: podłoże betonowe – masa MAPEGUM WPS – zaprawa klejąca                                                                    | $\geq 0,75 \text{ MPa}$                          |  |
| Opór dyfuzyjny względem pary wodnej określony grubością warstwy powietrza $S_d$ , której opór jest równoważny średniemu oporowi powłoki w stosunku do pary wodnej | $\leq 8 \text{ m}$                               |  |
| Wodoszczelność powłoki naniesionej od strony działania wody – brak przecieku przy ciśnieniu wody                                                                  | $0,5 \text{ MPa}$                                |  |
| Wodochłonność powłoki                                                                                                                                             | $\leq 10 \%$                                     |  |
| Odporność na działanie wody o temperaturze $+60^\circ\text{C}$ , określona przyczepnością powłoki do podłoża betonowego                                           | $\geq 1,0 \text{ MPa}$                           |  |
| Maksymalne napężenie rozciągające                                                                                                                                 | $\geq 1,0 \text{ MPa}$                           |  |
| Wydłużenie względne przy maksymalnej sile                                                                                                                         | $\geq 50 \%$                                     |  |
| Odporność na powstawanie rys podłoża – brak pęknięć przy szerokości rysy powyżej                                                                                  | $2,0 \text{ mm}$                                 |  |
| Emisja lotnych związków organicznych (VOC) - czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia                               | $\leq 28 \text{ dni}$                            |  |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

**Lorenzo Martino – Zarządzający Systemami Jakości Grupy Mapei**

Mediolan, 23/12/2019

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych w formacie Pdf jest dostępna na stronie internetowej Mapei Polska Sp. z o.o.

|                 |                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja 1 uwaga: | Zmieniona specyfikacja techniczna, zakres zasadniczych charakterystyk i deklarowane właściwości użytkowe |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Masa do wykonywania powłok  
hydroizolacyjnych MAPEGUM WPS

OZNAKOWANIE B

Załącznik do KDWU Nr B-19



Instytut Techniki  
Budowlanej



MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Mediolan – Włochy

www.mapei.pl

08

Nr KDWU: B-19

ITB-KOT-2019/1141 wydanie 1 z 2019r.

Masa do wykonywania powłok hydroizolacyjnych MAPEGUM WPS  
MAPEGUM WPS

Przyczepność do podłoża:

- |                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| - betonowego                                                         | $\geq 1,5$ MPa |
| - płyty gipsowo kartonowej (jeśli nie następuje zerwanie w podłożu), | $\geq 0,5$ MPa |
| - sklejki wodoodpornej                                               | $\geq 1,5$ MPa |

|                                                                                                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Przyczepność międzywarstwowa w układzie: podłoże betonowe – masa MAPEGUM WPS – zaprawa klejąca | $\geq 0,75$ MPa |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                                                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Opór dyfuzyjny względem pary wodnej określony grubością warstwy powietrza $S_d$ , której opór jest równoważny średniemu oporowi powłoki w stosunku do pary wodnej | $\leq 8$ m |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                                  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Wodoszczelność powłoki naniesionej od strony działania wody – brak przecieku przy ciśnieniu wody | 0,5 MPa |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Wodochłonność powłoki | $\leq 10$ % |
|-----------------------|-------------|

|                                                                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Odporność na działanie wody o temperaturze $+60$ °C, określona przyczepnością powłoki do podłoża betonowego | $\geq 1,0$ MPa |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Maksymalne naprężenie rozciągające | $\geq 1,0$ MPa |
|------------------------------------|----------------|

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Wydłużenie względne przy maksymalnej sile | $\geq 50$ % |
|-------------------------------------------|-------------|

|                                                                                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Odporność na powstawanie rys podłoża – brak pęknięć przy szerokości rysy powyżej | 2,0 mm |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                                                                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Emisja lotnych związków organicznych (VOC) - czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia | $\leq 28$ dni |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|



**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
nr MG/NKT/07/2013**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**Nida Klej Typ T**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Klej gipsowy do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych.**
3. Producent:  
**Siniat Sp. z o.o.  
ul. Przecławska 8,  
03-879 Warszawa**  
  
Zakład produkcyjny:  
**ul. Przemysłowa 153  
62-505 Konin 7**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 4 dla wszystkich istotnych charakterystyk**
5. Norma zharmonizowana:  
**EN 14496:2005 „Kleje gipsowe do paneli kompozytowych i płyt gipsowo – kartonowych będących izolacją termiczną/akustyczną”.**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|----------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| Reakcja na ogień           | Klasa A1             | <b>EN 14496:2005</b>                   |
| Przyczepność               | > 0,06 MPa           | <b>EN 14496:2005</b>                   |
| Substancje niebezpieczne   | NPD                  | <b>EN 14496:2005</b>                   |

Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Radosław Kowalski,  
Kierownik Technologii i Kontroli Jakości  
(nazwisko i stanowisko)

Warszawa, 17.01.2019  
(miejsce i data wydania)

*Radosław Kowalski*  
(podpis)





DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
Zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia nr 305/2011  
(Rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych)

DoP \_ [PL] \_ 001 \_ Nr 52001075-5002

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**DEN BRAVEN SILIKON SANITARNY**
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:  
**Numer serii: patrz opakowanie produktu**
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:  
**Kitty do elementów fasad**  
**Kitty szklarskie**  
**Kitty do pomieszczeń sanitarnych**  
**EN 15651-1: F-EXT-INT-CC**  
**EN 15651-2: G-CC**  
**EN 15651-3: S (CLASS S1)**
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:  
**BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT**
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:  
**System 3**  
**System 3 dla reakcji na ogień**
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:  
**Jednostka notyfikowana SKZ – TeConA GmbH (1213) przeprowadziła wstępne badania typu wg EN 15651-1 / EN 15651-2 / EN 15651-3 i badania reakcji na ogień w systemie oceny zgodności 3 i wydała: raport z badań.**
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna: nie dotyczy



9. Deklarowane właściwości użytkowe:  
Kondycjonowanie: Metoda B (według ISO 8340)  
Podłoże: Szkło (bez gruntowania)  
Anodowane aluminium (bez gruntowania)

| Zasadnicze charakterystyki                                                                                   | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| Reakcja na ogień                                                                                             | Klasa E              | EN 15651-1:2012                        |
| Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska naturalnego i zdrowia                           | NPD (*)              |                                        |
| <b>Wodoszczelność i gazoszczelność</b>                                                                       |                      |                                        |
| Odporność na spływanie                                                                                       | ≤ 3 mm               |                                        |
| Zmiana objętości                                                                                             | ≤ 45 %               |                                        |
| Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu po działaniu wody                                             | NF                   |                                        |
| Właściwości przy rozciąganiu (poprzeczny moduł rozciągający) dla kitów stosowanych w zimnym klimacie (-30°C) | ≤ 0,9 MPa            |                                        |
| Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu dla kitów stosowanych w zimnym klimacie (-30°C)               | NF                   |                                        |
| <b>Trwałość</b>                                                                                              | spełnia              |                                        |

| Zasadnicze charakterystyki                                                                                   | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| Reakcja na ogień                                                                                             | Klasa E              | EN 15651-2:2012                        |
| Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska naturalnego i zdrowia                           | NPD (*)              |                                        |
| <b>Wodoszczelność i gazoszczelność</b>                                                                       |                      |                                        |
| Zmiana objętości                                                                                             | ≤ 40 %               |                                        |
| Odporność na spływanie                                                                                       | ≤ 3 mm               |                                        |
| Właściwości adhezji/kohezji po ekspozycji na ciepło, wodę i sztuczne światło                                 | NF                   |                                        |
| Powrót elastyczny                                                                                            | ≥ 60 %               |                                        |
| Właściwości przy rozciąganiu (poprzeczny moduł rozciągający) dla kitów stosowanych w zimnym klimacie (-30°C) | ≤ 0,9 MPa            |                                        |
| Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu dla kitów stosowanych w zimnym klimacie (-30°C)               | NF                   |                                        |
| <b>Trwałość</b>                                                                                              | spełnia              |                                        |





| Zasadnicze charakterystyki                                                         | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| Reakcja na ogień                                                                   | Klasa E              | EN 15651-3:2012                        |
| Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska naturalnego i zdrowia | NPD (*)              |                                        |
| Wodoszczelność i gazoszczelność                                                    |                      |                                        |
| Odporność na spływanie                                                             | ≤ 3 mm               |                                        |
| Zmiana objętości                                                                   | ≤ 40 %               |                                        |
| Właściwości mechaniczne po działaniu wody (w +23°C)                                | ≥ 25 %               |                                        |
| Wzrost mikrobiologiczny                                                            | 1                    |                                        |
| Trwałość                                                                           | spełnia              |                                        |

(\*)Patrz karta charakterystyki

NPD: No Performance Determined / Właściwość użytkowa nieustalona

NF: No Failure / Brak uszkodzenia

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny: nie dotyczy

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Vincent Imbos  
Managing Director  
Oosterhout, 01/2022



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
Zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia nr 305/2011  
(Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych)

DoP \_ [PL] \_ 001 \_ Nr 11001031-5001

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**DEN BRAVEN AKRYL-W**
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:  
**Numer serii: patrz opakowanie produktu**
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:  
**Kitty do elementów fasad**  
**EN 15651-1: F-EXT-INT (CLASS 12.5P)**
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:  
**BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT**
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:  
**System 3 dla badań typu**  
**System 3 dla reakcji na ogień**
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:  
**Jednostka notyfikowana SKZ – TeConA GmbH (1213) przeprowadziła wstępne badania typu wg EN 15651-1 i badania reakcji na ogień w systemie oceny zgodności 3 i wydała: raport z badań.**
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna: nie dotyczy





9. Deklarowane właściwości użytkowe:  
Kondycjonowanie: Metoda A (według ISO 8339)  
Podłoże: Zaprawa M2 (bez gruntowania)

| Zasadnicze charakterystyki                                                         | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| Reakcja na ogień                                                                   | Klasa E              | EN 15651-1:2012                        |
| Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska naturalnego i zdrowia | NPD (*)              |                                        |
| Wodoszczelność i gazoszczelność                                                    |                      |                                        |
| Odporność na spływanie                                                             | ≤ 3 mm               |                                        |
| Zmiana objętości                                                                   | ≤ 25 %               |                                        |
| Właściwości mechaniczne po działaniu wody (w +23°C)                                | ≥ 100 %              |                                        |
| Trwałość                                                                           | spełnia              |                                        |

(\*)Patrz karta charakterystyki

NPD: No Performance Determined / Właściwość użytkowa nieustalona

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny: nie dotyczy

9. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Vincent Imbos  
Managing Director  
Oosterhout, 07/2013

*Imbos*



CERRAD

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
NR 2/21/Bla GL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
PŁYTKI CERAMICZNE PRASOWANE NA SUCHO O NASIĄKLIWOŚCI WODNEJ  $E_e \leq 0,5\%$  ; Grupa Bla; SZKLIWIONE (GL)
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
PŁYTKI CERAMICZNE DO WYKŁADANIA PODŁÓG I ŚCIAN WE WNĘTRZACH I/LUB NA ZEWNĄTRZ, WŁĄCZAJĄC SCHODY, W BUDYNKACH ORAZ ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH
3. Producent:  
CERRAD; ul. Radomska 49B; 27-200 Starachowice
4. Upoważniony przedstawiciel:  
NIE DOTYCZY
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:  
SYSTEM OCENY: 4
- 6a. Norma zharmonizowana:  
EN 14411:2012  
Jednostka lub jednostki notyfikowane:  
NIE DOTYCZY
- 6b. Europejski dokument oceny:  
NIE DOTYCZY  
Europejska ocena techniczna:  
NIE DOTYCZY  
Jednostka ds. oceny technicznej:  
NIE DOTYCZY  
Jednostka lub jednostki notyfikowane:  
NIE DOTYCZY
7. Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki                                     | Właściwości użytkowe                   |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Reakcja na ogień                                               | A1 <sub>fl</sub> / A1                  |
| Uwalnianie substancji niebezpiecznych - płytki szklwione       | -                                      |
| - Ołów                                                         | $\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$             |
| - Kadm                                                         | $\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$            |
| Siła łamiąca                                                   | $\geq 1300 \text{ N}$                  |
| Siła wiązania / adhezji dla                                    | -                                      |
| - kleje cementowe                                              | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$              |
| - kleje dyspersyjne                                            | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$                |
| - kleje z żywic reaktywnych                                    | $\geq 2 \text{ N/mm}^2$                |
| - zaprawa murarska                                             | NPD - właściwości użytkowe nieustalone |
| Poślizg wg CEN/TS 16165:2016, załącznik B                      | R9                                     |
| Odporność na szok termiczny                                    | spełnia                                |
| Trwałość, dla:                                                 | -                                      |
| - zastosowań wewnętrznych:                                     | spełnia                                |
| - zastosowań zewnętrznych: odporność na zamrażanie-rozmrażanie | spełnia                                |
| Odczucie dotyku                                                | NPD - właściwości użytkowe nieustalone |

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna i/lub specjalna dokumentacja techniczna:  
NIE DOTYCZY

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Dawid Cegłowski - Chief Operating Officer

CZŁONEK ZARZĄDU



*Dawid Ceglowski*  
Dawid Cegłowski

Paweł Smolarek - Chief Product Officer

CZŁONEK ZARZĄDU

*Paweł Smolarek*  
Paweł Smolarek

Starachowice, 01.03.2021







NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny  
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

## ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60211-0889/20

### HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: Płytki ceramiczne szklione prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej  
Eb ≤ 0,5%, Grupa B1a GL

Zawierający / containing: naturalne surowce mineralne, barwniki, dodatki

Przeznaczony do / destined: stosowania w budynkach mieszkalnych, usługowych, użyteczności publicznej, w tym obiektach służby zdrowia, zakładach przemysłowych, do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących żywność

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków  
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest nie obejmuje dopuszczenia wyrobu do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Zastosowanie wyrobu musi być zgodne z zaleceniami producenta oraz przepisami dotyczącymi obiektu, w którym ma on być używany.  
W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. /Dz. U. 2019 poz. 595/ w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.


Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu  
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

CERAMIKA NOWA GALA S.A.  
26-200 Końskie  
ul. Ceramiczna 1

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

CERAMIKA NOWA GALA S.A.  
26-200 Końskie  
ul. Ceramiczna 1



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.02.09 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.02.09 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 9 lutego 2021

The date of issue of the certificate: 9th February 2021

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*[Signature]*  
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate  
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH  
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland  
e-mail: sekretariat.hk@nizp.pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349





NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny  
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

## ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60211-0260/21

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: Płytki ceramiczne szklwione prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej  
Eb ≤ 0,5%, Grupa B1a GL

Zawierający / containing: naturalne surowce mineralne, barwniki, dodatki

Przeznaczony do / destined: stosowania w budynkach mieszkalnych, usługowych, użyteczności publicznej, w tym obiektach służby zdrowia, zakładach przemysłowych, do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących żywność

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków  
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest nie obejmuje dopuszczenia wyrobu do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Zastosowanie wyrobu musi być zgodne z zaleceniami producenta oraz przepisami dotyczącymi obiektu, w którym ma on być używany. W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. /Dz. U. 2019 poz. 595/ w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

CERRAD Sp. z o.o.  
ul. Radomska 49B, 27-200 Starachowice  
Z-d produkcyjny: ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

CERRAD Sp. z o.o.  
27-200 Starachowice  
ul. Radomska 49 B

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.02.09 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.02.09 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 7 czerwca 2021

The date of issue of the certificate: 7th June 2021

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*[Signature]*  
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate  
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH  
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland  
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349





**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr DOP-EN 14566-FS**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Blachowkręty NIDA**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Łączniki NIDA przeznaczone są do mocowania płyt kartonowo-gipsowych do podłoża z kształtowników stalowych**

3. Producent:

**Siniat Sp. z o.o.**  
**Ul. Przecławska 8**  
**03-879 Warszawa**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 4**

5. Norma zharmonizowana:

**PN-EN 14566+A1:2012**

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Interwencja jednostek notyfikowanych nie jest wymagana w stosunku do jakichkolwiek zadań

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Specyfikacja techniczna | Podstawowe wymagania wg CPR |                                    | Uwagi                            |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| PN-EN 14566+A1:2012     | [1]                         | Odporność mechaniczna i stabilność | Patrz tabela poniżej             |
|                         | [4]                         | Bezpieczeństwo użytkowania         | Takie kryteria jak ważne dla [1] |

| Zasadnicza charakterystyka | Właściwość użytkowa |
|----------------------------|---------------------|
| Reakcja na ogień           | A1                  |
| Wytrzymałość na zginania   | Spełnia             |
| Odporność na korozję       | ≥ 48h               |

Właściwości użytkowe określone powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.



Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać:

Maciej Januszewski

KIEROWNIK PRODUKTU

.....  
(nazwisko i stanowisko)

Warszawa, 02.04.2016

.....  
(miejsce i data wydania)



Maciej Januszewski  
Kierownik Produktu ds. prok.

.....  
(podpis)





**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr Akcesoria 2/08/2015**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Akcesoria do suchej zabudowy NIDA**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Do zastosowania w systemach z i bez odporności ogniowej przedścianek wolnostojących i kotwionych, obudowach szachtów instalacyjnych, ścianach działowych, sufitach samonośnych i obudowach konstrukcji nośnych.**

**Akcesoria NIDA do suchej zabudowy ze stali ocynkowanej mogą być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności C1 i C2.**

3. Producent:

**Siniat Sp. z o.o.**  
**Ul. Przecławska 8**  
**03-879 Warszawa**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 4**

5. Norma zharmonizowana:

**PN-EN 14195:2015-02 „Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań” (PN-EN 14195:2015-02)**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

**materiał: blacha stalowa ocynkowana, drut stalowy ocynkowany**  
**odporność ogniowa: wyrób klasy A1**



Zestawienie nośności metalowych elementów zawieszenia na rozciąganie na podstawie raportów z badań wykonanych przez Instytut Techniki Budowlanej

| L.p. | Nazwa wyrobu                                         | Średnie obciążenie niszczące $F_u$ [kN] | Obciążenie dopuszczalne (obliczeniowe) $F_u^{5\%}$ [kN] |
|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1    | wieszak obrotowy z elem. rozpr. 18 1,00 <sup>1</sup> | 1,057                                   | 0,37                                                    |
| 2    | wieszak obrotowy z noniuszem 1,00 <sup>2</sup>       | 1,082                                   | 0,36                                                    |
| 3    | wieszak do poddaszy 1,00 <sup>3</sup>                | 1,211                                   | 0,43                                                    |
| 4    | wieszak systemu thermatex 1,50 <sup>4</sup>          | 0,740                                   | 0,24                                                    |
| 5    | wieszak systemu thermatex 2,00 <sup>5</sup>          | 0,801                                   | 0,27                                                    |
| 6    | wieszak thermatex z noniuszem 2,00 <sup>6</sup>      | 0,780                                   | 0,25                                                    |
| 7    | łącznik krzyżowy 1,00 <sup>7</sup>                   | 1,14                                    | 0,19                                                    |
| 8    | Element do mocowania typu ES 1,00 <sup>8</sup>       | 3,11                                    | 1,06                                                    |
| 9    | Uchwyt elastyczny do CD 60 1,00 <sup>9</sup>         | 3,58                                    | 1,29                                                    |
| 10   | Sprężyna do wieszaka dwuhakowego 0,80 <sup>10</sup>  | 4,97                                    | 1,68                                                    |
| 11   | Klips do profilu walcowanego 1,00 <sup>11</sup>      | 0,97                                    | 0,32                                                    |
| 12   | łącznik poprzeczny jednostronny 1,00 <sup>12</sup>   | 1,37                                    | 0,40                                                    |
| 13   | łącznik poprzeczny dwustronny 1,00 <sup>13</sup>     | 3,85                                    | 0,83                                                    |

<sup>1</sup> nośność określono na podstawie zestawu złożonego z profilu CD60, wieszaka obrotowego z elem. rozpr. 18 1,00 i pręta mocującego, oznaczonego numerem 2.2.4 w raporcie z badań LOK-554/C/2006/1

<sup>2</sup> nośność określono na podstawie zestawu złożonego z profilu CD60, wieszaka obrotowego z noniuszem 1,00, przetyczki i wieszaka górnego noniusza, oznaczonego numerem 2.2.6 w raporcie z badań LOK-554/C/2006/1

<sup>3</sup> nośność określono na podstawie zestawu złożonego z profilu CD60 i wieszaka do poddaszy 1,00, oznaczonego numerem 2.2.8 w raporcie z badań LOK-554/C/2006/1

<sup>4</sup> nośność określono na podstawie zestawu złożonego z profilu thermatex, wieszaka systemu thermatex 1,50 i pręta mocującego, oznaczonego numerem 2.2.17 w raporcie z badań LOK-554/C/2006/1

<sup>5</sup> nośność określono na podstawie zestawu złożonego z profilu thermatex, wieszaka systemu thermatex 2,00 i pręta mocującego, oznaczonego numerem 2.2.18 w raporcie z badań LOK-554/C/2006/1

<sup>6</sup> nośność określono na podstawie zestawu złożonego z profilu thermatex, wieszaka thermatex z noniuszem 2,00, przetyczki i wieszaka górnego noniusza, oznaczonego numerem 2.2.20 w raporcie z badań LOK-554/C/2006/1

<sup>7</sup> nośność określono na podstawie zestawu złożonego z profilu CD60 i łącznika krzyżowego, zawartego w tablicy nr 6 pozycja numer 1 raportu z badań LOK-554/C/2006/3

<sup>8</sup> nośność określono na podstawie zestawu złożonego z profilu CD60 i elementu do mocowania typu ES 1,00, zawartego w tablicy nr 6 pozycja numer 2 raportu z badań LOK-554/C/2006/3

<sup>9</sup> nośność określono na podstawie zestawu złożonego z profilu CD60 i uchwytu elastycznego do CD 60 1,00, zawartego w tablicy nr 6 pozycja numer 3 raportu z badań LOK-554/C/2006/3

<sup>10</sup> nośność określono na podstawie zestawu złożonego z pręta mocującego hakowego i sprężyny do wieszaka dwuhakowego 0,80, zawartego w tablicy nr 6 pozycja numer 5 raportu z badań LOK-554/C/2006/3

<sup>11</sup> nośność określono na podstawie zestawu złożonego z profilu CD60 i klipsa do profilu walcowanego 1,00, zawartego w tablicy nr 6 pozycja numer 9 raportu z badań LOK-554/C/2006/3

<sup>12</sup> nośność określono na podstawie zestawu złożonego z profilu CD60 i łącznika poprzecznego jednostronnego 1,00, zawartego w tablicy nr 5b pozycja numer 11 raportu z badań LOK-554/C/2006/3

<sup>13</sup> nośność określono na podstawie zestawu złożonego z profilu CD60 i łącznika poprzecznego dwustronnego 1,00, zawartego w tablicy nr 5a pozycja numer 10 raportu z badań LOK-554/C/2006/3





| L.p. | Nazwa wyrobu                                           | Średnie obciążenie niszczące $F_u$ [kN] | Obciążenie dopuszczalne (obliczeniowe) $F_u^{5\%}$ [kN] |
|------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 14   | Wieszak górny noniusza uniwersalny 1,00 <sup>14</sup>  | 0,780 – 1,082                           | 0,25 – 0,36                                             |
| 15   | Wieszak górny noniusza 20 cm 1,00 <sup>14</sup>        | 0,780 – 1,082                           | 0,25 – 0,36                                             |
| 16   | Wieszak górny noniusza 30 cm 1,00 <sup>14</sup>        | 0,780 – 1,082                           | 0,25 – 0,36                                             |
| 17   | Wieszak dolny noniusza 1,00 <sup>14</sup>              | 0,780 – 1,082                           | 0,25 – 0,36                                             |
| 18   | Przedłużacz do noniusza B-12 L-3000 1,00 <sup>14</sup> | 0,780 – 1,082                           | 0,25 – 0,36                                             |
| 19   | Łącznik do przedłużacza 1,00 <sup>14</sup>             | 0,780 – 1,082                           | 0,25 – 0,36                                             |
| 20   | Przetyczka noniusza <sup>14</sup>                      | 0,780 – 1,082                           | 0,25 – 0,36                                             |
| 21   | Pręt mocujący L-125 do L-1500 <sup>15</sup>            | 0,740 – 1,057                           | 0,24 – 0,37                                             |

<sup>14</sup> nośność zestawu wyrobów uzależniona od zastosowanego wieszaka (poz. 2 lub 6 tabeli)

<sup>15</sup> nośność zestawu wyrobów uzależniona od zastosowanego wieszaka (poz. 1, 4 lub 5 tabeli)

Zestawienie nośności metalowych elementów zawieszenia na zginanie na podstawie raportu  
z badań wykonanych przez Instytut Techniki Budowlanej

| L.p. | Nazwa wyrobu                                 | Średni moment niszczący [Nmm] | Moment dopuszczalny dop M [Nmm] |
|------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1    | Łącznik wzdłużny do CD 60 L-110 <sup>1</sup> | 71 700                        | 11 970                          |

<sup>1</sup> nośność określono na podstawie zestawu złożonego z profilu CD60 i łącznika wzdłużnego do CD 60 L-110, zawartego w tablicy nr 8 i karcie badania nr Z-8 raportu z badań LOK-554/C/2006/3

Zestawienie właściwości metalowych elementów konstrukcji dla systemów z płyt gipsowo-kartonowych

| L.p. | Nazwa wyrobu               | Granica plastyczności [N/mm <sup>2</sup> ] |
|------|----------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Kątownik do profili UA-50  | min. 140                                   |
| 2    | Kątownik do profili UA-75  | min. 140                                   |
| 3    | Kątownik do profili UA-100 | min. 140                                   |

Właściwości użytkowe określone powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Maciej Januszewski  
KIEROWNIK PRODUKTU

.....  
(nazwisko i stanowisko)

  
Maciej Januszewski  
Kierownik Produktu ds. projekt

Warszawa, 31.08.2015

.....  
(miejsce i data wydania)

.....  
(podpis)



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny  
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

## ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60211-0442/20

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: Taśma papierowa NIDA perforowana

Zawierający / containing: papier perforowany

Przeznaczony do / destined: spoinowania styków pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków  
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:  
Zastosowanie wyrobu musi być zgodne z zaleceniami producenta oraz przepisami dotyczącymi obiektu, w którym jest  
on montowany.  
Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu  
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

Etex France BP-Ottmarsheim  
68940 Ottmarsheim

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Siniat Sp. z o. o.  
03-879 Warszawa  
ul. Przecławskiego 8

Atest może być zmieniony lub unieważniony po  
przedstawieniu stosownych dowodów przez  
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność  
po 2025.06.30 lub w przypadku zmian w recepturze  
albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled  
after appropriate motivation. The certificate  
loses its validity after 2025.06.30 or in the case  
of changes in composition or in technology  
of production.

Data wydania atestu higienicznego: 30 czerwca 2020

The date of issue of the certificate: 30th June 2020

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH*

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate  
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH  
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland  
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349





**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr MG/NFI/07/2013**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**Nida Finisz**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Masa szpachlowa wykończeniowa do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych 2B.**
3. Producent:  
**Siniat Sp. z o.o.**  
**ul. Przecławska 8,**  
**03-879 Warszawa**  
  
Zakład produkcyjny:  
**ul. Przemysłowa 153**  
**62-505 Konin 7**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 4 dla wszystkich istotnych charakterystyk**
5. Norma zharmonizowana:  
**EN 13963:2005, EN 13963+AC:2006 „Materiały do spoinowania płyt gipsowo - kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań”**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna               |
|----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| Reakcja na ogień           | Klasa A1             | <b>EN 13963:2005</b><br><b>EN 13963:2005+AC:2006</b> |
| Wytrzymałość na zginanie   | NPD                  | <b>EN 13963:2005</b><br><b>EN 13963:2005+AC:2006</b> |

Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać:

Radosław Kowalski,  
Kierownik Technologii i Kontroli Jakości  
(nazwisko i stanowisko)

Warszawa, 17.01.2019  
(miejsce i data wydania)

*Radosław Kowalski*  
(podpis)



**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr NWO 12,5/06/2015**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**NIDA Woda typ H2-12,5**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Płyta gipsowo-kartonowa do zastosowania w budownictwie do wykonywania systemów ścian działowych, przedścianek i okładzin ściennych, okładzin i sufitów podwieszanych na konstrukcji nośnej oraz jako suchy tynk. Do stosowania w pomieszczeniach z wymaganiem zmniejszonego wchłaniania wody.

3. Producent:

Siniat Sp. z o.o.  
ul. Przecławska 8,  
03-879 Warszawa  
www.siniat.pl

Zakład produkcyjny: Leszcze 15, 28-400 Pińczów

4. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy  
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 3**  
6. Norma zharmonizowana:

**PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania i metody badań.**

Jednostka notyfikowana: Instytut Techniki Budowlanej nr 1488

7. Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki                                                            | Właściwości użytkowe    | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| Wytrzymałość na ścinanie                                                              | NPD                     | PN-EN 520+A1:2012                      |
| Reakcja na ogień (dla produktu nie osłoniętego)                                       | A2-s1,d0                | PN-EN 520+A1:2012                      |
| Przepuszczalność pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [ $\mu$ ]             | 10                      | PN-EN 520+A1:2012                      |
| Wytrzymałość na zginanie ( kierunek wzdlużny/kierunek poprzeczny)                     | 550/210 N               | PN-EN 520+A1:2012                      |
| Odporność na uderzenia (w warunkach końcowego zastosowania)                           | patrz Siniat literatura | PN-EN 520+A1:2012                      |
| Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych (w warunkach końcowego zastosowania) | patrz Siniat literatura | PN-EN 520+A1:2012                      |
| Pochłanianie dźwięków (w warunkach zastosowania końcowego)                            | patrz Siniat literatura | PN-EN 520+A1:2012                      |
| Opór cieplny (wyrażony jako przewodność cieplna) [ $\lambda$ ]                        | 0,25 W(m.K)             | PN-EN 520+A1:2012                      |





**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr NWO 12,5/06/2015**

Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała:

Danuta Tomasik - Kierownik ds. Procesu i Jakości  
Leszcze dnia 01.06.2015



**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr SEP 12,5/06/2015**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**SYNIA Expert typ A-12,5**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :  
**Płyta gipsowo-kartonowa do stosowania w budownictwie do obudów sufitowych na konstrukcji nośnej, poddaszy oraz ścian wysokich.**
3. Producent:  
**Siniat Sp. z o.o.**  
**ul. Przecławaska 8,**  
**03-879 Warszawa**  
**www.siniat.pl**  
  
**Zakład produkcyjny: Leszcze 15, 28-400 Pińczów**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 3**
5. Norma zharmonizowana:  
**PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania i metody badań.**  
**Jednostka notyfikowana: Instytut Techniki Budowlanej nr 1488**
6. Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki                                                            | Właściwości użytkowe                                  | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Wytrzymałość na ścinanie                                                              | NPD                                                   | PN-EN 520+A1:2012                      |
| Reakcja na ogień (dla produktu nie osłoniętego)                                       | A2-s1,d0                                              | PN-EN 520+A1:2012                      |
| Przepuszczalność pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [ $\mu$ ]             | 10                                                    | PN-EN 520+A1:2012                      |
| Wytrzymałość na zginanie ( kierunek wzdluzny/kierunek poprzeczny)                     | 550/210 N                                             | PN-EN 520+A1:2012                      |
| Opór cieplny (wyrażony jako przewodność cieplna) [ $\lambda$ ]                        | 0,25 W(m.K)                                           | PN-EN 520+A1:2012                      |
| Odporność na uderzenia (w warunkach końcowego zastosowania)                           | Określone dla systemów wg literatury<br>www.siniat.pl | PN-EN 520+A1:2012                      |
| Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych (w warunkach końcowego zastosowania) |                                                       | PN-EN 520+A1:2012                      |
| Pochłanianie dźwięków (w warunkach zastosowania końcowego)                            |                                                       | PN-EN 520+A1:2012                      |





**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr SEP 12,5/06/2015**

Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała:  
Danuta Tomasik - Kierownik ds. Procesu i Jakości  
Łeszczę dnia 01.06.2015



**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**

Nr PR/NIDA C50, C75, C100 HYDRO C5/08/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

NIDA C50, C75, C100 HYDRO C5

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do zastosowania we wnętrzach i na zewnątrz jako konstrukcja podtrzymująca płyty gipsowo - kartonowe.

Kształtowniki NIDA do suchej zabudowy ze stali ocynkowanej mogą być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności do klasy C5 włącznie.

3. Producent:

KÖNIG GmbH & Co KG  
Nienhagener Str. 30  
37186 Moringen

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 4**

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 14195:2006 „Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowokartonowymi.

Definicje, wymagania i metody badań” (EN 14195:2005)

PN-EN 14195:2006/Ap1:2008

PN-EN 12944 1-8

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki                 | Właściwości użytkowe   | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| Reakcja na ogień<br>(produkt nieostonięty) | Klasa A1               | PN-EN 14195:2006                       |
| Wytrzymałość na rozciąganie                | >270 N/mm <sup>2</sup> | PN-EN 10346                            |
| Grubość blachy                             | 0,6 ± 0,06 mm          | PN-EN 14195:2006                       |
| Trwałość wg klasy odporności na korozję    | C5                     | PN-EN 12944 1-8                        |





Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać:

Maciej Januszewski

KIEROWNIK PRODUKTU

.....  
(nazwisko i stanowisko)

  
Maciej Januszewski  
Kierownik Produktu ds. profili

.....  
(podpis)

Warszawa, 31.08.2015

.....  
(miejsce i data wydania)



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr PR/NIDA C50, C75, C100 HYDRO C5/08/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

NIDA C50, C75, C100 HYDRO C5

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do zastosowania we wnętrzach i na zewnątrz jako konstrukcja podtrzymująca płyty gipsowo - kartonowe.

Kształtowniki NIDA do suchej zabudowy ze stali ocynkowanej mogą być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności do klasy C5 włącznie.

3. Producent:

KÖNIG GmbH & Co KG  
Nienhagener Str. 30  
37186 Moringen

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 4**

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 14195:2006 „Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowokartonowymi.

Definicje, wymagania i metody badań” (EN 14195:2005)

PN-EN 14195:2006/Ap1:2008

PN-EN 12944 1-8

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki                | Właściwości użytkowe      | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| Reakcja na ogień<br>(produkt nieostoięty) | Klasa A1                  | PN-EN 14195:2006                       |
| Wytrzymałość na rozciąganie               | $>270 \text{ N/mm}^2$     | PN-EN 10346                            |
| Grubość blachy                            | $0,6 \pm 0,06 \text{ mm}$ | PN-EN 14195:2006                       |
| Trwałość wg klasy odporności na korozję   | C5                        | PN-EN 12944 1-8                        |





Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać:

Maciej Januszewski

KIEROWNIK PRODUKTU

.....  
(nazwisko i stanowisko)

  
Maciej Januszewski  
Kierownik Produktu ds. profili

Warszawa, 31.08.2015

.....  
(miejsce i data wydania)

.....  
(podpis)



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr PR/NIDA CD60 HYDRO C5/08/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

NIDA CD60 HYDRO C5

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do zastosowania w systemach z i bez odporności ogniowej okładzin ściennych, okładzin sufitowych, sufitach podwieszanych, zabudowach poddaszy i obudowach konstrukcji nośnych. Kształtowniki NIDA do suchej zabudowy ze stali ocynkowanej mogą być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności do klasy C5 włącznie.

3. Producent:

KÖNIG GmbH & Co KG  
Nienhagener Str. 30  
37186 Moringen

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 4**

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 14195:2006 „Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowokartonowymi.  
Definicje, wymagania i metody badań” (EN 14195:2005)  
PN-EN 14195:2006/Ap1:2008  
PN-EN 12944 1-8

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki                 | Właściwości użytkowe      | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| Reakcja na ogień<br>(produkt nieosłonięty) | Klasa A1                  | PN-EN 14195:2006                       |
| Wytrzymałość na rozciąganie                | $>270 \text{ N/mm}^2$     | PN-EN 10346                            |
| Grubość blachy                             | $0,6 \pm 0,06 \text{ mm}$ | PN-EN 14195:2006                       |
| Trwałość wg klasy odporności na korozję    | C5                        | PN-EN 12944 1-8                        |





Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Maciej Januszewski

KIEROWNIK PRODUKTU

.....  
(nazwisko i stanowisko)



Maciej Januszewski  
Kierownik Produktu ds. profili

Warszawa, 31.08.2015

.....  
(miejsce i data wydania)

.....  
(podpis)



**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**nr 54/2013**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**EUROPROFIL EL U75/80 0,80 mm 1,0 mm**
2. Numer typu:  
**EUROPROFIL ELEMENT GIĘTY U75/80**
3. Przeznaczenie i zastosowanie wyrobu:  
**Do zastosowania w systemach z i bez odporności ogniowej okładzin ściennych, ścian działowych i obudowach konstrukcji nośnych jako baza dla profilu CW**  
**Kształtowniki EUROPROFIL do suchej zabudowy ze stali ocynkowanej mogą być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności C1 i C2.**  
Zgodnie z mającą zastosowanie harmonizowaną specyfikacją techniczną:  
**PN-EN 10162;2005**
4. Nazwa i adres kontaktowy producenta:  
**Europrofil Sp. z o.o.**  
**ul. Kiełczowska 70**  
**51-354 Wrocław**
5. W stosownych przypadkach, nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:  
**N/A**
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:  
**System 4 dla wszystkich istotnych charakterystyk**
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:  
**N/A**
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:  
**N/A**
9. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki                 | Właściwości użytkowe         | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| Reakcja na ogień<br>(produkt nieosłonięty) | Klasa A1                     | PN-EN 10162;2005                       |
| Wytrzymałość na rozciąganie                | 270 do 500 N/mm <sup>2</sup> | PN-EN 10162;2005                       |

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny:

**N/A**



(podpis)



**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**nr 57/2013**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**EUROPROFIL EL U100/100 0,80 mm 1,0 mm**
2. Numer typu:  
**EUROPROFIL ELEMENT GIĘTY U100/100**
3. Przeznaczenie i zastosowanie wyrobu:  
**Do zastosowania w systemach z i bez odporności ogniowej okładzin ściennych, ścian działowych i obudowach konstrukcji nośnych jako baza dla profilu CW**  
**Kształtowniki EUROPROFIL do suchej zabudowy ze stali ocynkowanej mogą być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności C1 i C2.**  
**Zgodnie z mającą zastosowanie harmonizowaną specyfikacją techniczną:**  
**PN-EN 10162;2005**
4. Nazwa i adres kontaktowy producenta:  
**Europrofil Sp. z o.o.**  
**ul. Kiełczowska 70**  
**51-354 Wrocław**
5. W stosownych przypadkach, nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:  
**N/A**
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:  
**System 4 dla wszystkich istotnych charakterystyk**
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:  
**N/A**
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:  
**N/A**
9. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki                  | Właściwości użytkowe         | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| Reakcja na ogień<br>(produkt nieostronięty) | Klasa A1                     | PN-EN 10162;2005                       |
| Wytrzymałość na rozciąganie                 | 270 do 500 N/mm <sup>2</sup> | PN-EN 10162;2005                       |

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny:

**N/A**



10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisać:

Europrofil sp. z o.o.

Roman Postek  
prezes zarządu

.....  
(nazwisko i stanowisko)

*Warszawa, 30.07.2013*  
(miejsce i data wydania)

*Postek*  
.....  
(podpis)



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr PR/NIDA U50, U75, U100 HYDRO C5/08/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

NIDA U50, U75, U100 HYDRO C5

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do zastosowania we wnętrzach i na zewnątrz jako konstrukcja podtrzymująca płyty gipsowo - kartonowe.

Kształtowniki NIDA do suchej zabudowy ze stali ocynkowanej mogą być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności do klasy C5 włącznie.

3. Producent:

KÖNIG GmbH & Co KG  
Nienhagener Str. 30  
37186 Moringen

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 4**

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 14195:2006 „Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowokartonowymi.

Definicje, wymagania i metody badań” (EN 14195:2005)

PN-EN 14195:2006/Ap1:2008

PN-EN 12944 1-8

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki                  | Właściwości użytkowe      | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| Reakcja na ogień<br>(produkt nieostłonięty) | Klasa A1                  | PN-EN 14195:2006                       |
| Wytrzymałość na rozciąganie                 | $>270 \text{ N/mm}^2$     | PN-EN 10346                            |
| Grubość blachy                              | $0,6 \pm 0,06 \text{ mm}$ | PN-EN 14195:2006                       |
| Trwałość wg klasy odporności na korozję     | C5                        | PN-EN 12944 1-8                        |





Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Maciej Januszewski

KIEROWNIK PRODUKTU

.....  
(nazwisko i stanowisko)

  
Maciej Januszewski  
Kierownik Produktu ds. profili

.....  
(podpis)

Warszawa, 31.08.2015

.....  
(miejsce i data wydania)



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr PR/NIDA UD27 HYDRO C5/08/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

NIDA UD27 HYDRO C5

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do zastosowania w systemach z i bez odporności ogniowej okładzin ściennych, okładzin sufitowych, sufitach podwieszanych, zabudowach poddaszy i obudowach konstrukcji nośnych.

Kształtowniki NIDA do suchej zabudowy ze stali ocynkowanej mogą być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności do klasy C5 włącznie.

3. Producent:

KÖNIG GmbH & Co KG  
Nienhagener Str. 30  
37186 Moringen

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 4**

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 14195:2006 „Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowokartonowymi.

Definicje, wymagania i metody badań” (EN 14195:2005)

PN-EN 14195:2006/Ap1:2008

PN-EN 12944 1-8

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki                 | Właściwości użytkowe   | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| Reakcja na ogień<br>(produkt nieosłonięty) | Klasa A1               | PN-EN 14195:2006                       |
| Wytrzymałość na rozciąganie                | >270 N/mm <sup>2</sup> | PN-EN 10346                            |
| Grubość blachy                             | 0,6 ± 0,06 mm          | PN-EN 14195:2006                       |
| Trwałość wg klasy odporności na korozję    | C5                     | PN-EN 12944 1-8                        |





Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Maciej Januszewski

KIEROWNIK PRODUKTU

.....  
(nazwisko i stanowisko)

  
Maciej Januszewski  
Kierownik Produktu ds. profili

.....  
(podpis)

Warszawa, 31.08.2015

.....  
(miejsce i data wydania)



**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr DWU 2/2019**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Wkręt do blachy 2 mm 4,2x13 FLAT HEAD C5**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Służy do budowy przestrzennych konstrukcji stalowych w systemach suchej zabudowy. Do stosowanie w środowiskach kategorii korozyjności C5.**

3. Producent:

**Siniat Sp. z o.o.**  
**Ul. Przecławska 8**  
**03-879 Warszawa**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 4**

5. Norma zharmonizowana:

**PN-EN 14566+A1:2012**

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Interwencja jednostek notyfikowanych nie jest wymagana w stosunku do jakichkolwiek zadań

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Specyfikacja techniczna | Podstawowe wymagania wg CPR |                                    | Uwagi                            |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| PN-EN 14566+A1:2012     | [1]                         | Odporność mechaniczna i stabilność | Patrz tabela poniżej             |
|                         | [4]                         | Bezpieczeństwo użytkowania         | Takie kryteria jak ważne dla [1] |

| Zasadnicza charakterystyka  | Właściwość użytkowa             |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Reakcja na ogień            | A1                              |
| Wytrzymałość na zginanie    | Spełnia                         |
| Odporność na korozję        | Klasa C5≥1440 h salt spray test |
| Siła wyrywania (N)          | ≥ 450                           |
| Twardość wg Rockwella (HRC) | ≥ 55                            |

Właściwości użytkowe określone powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.





Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać:

Maciej Januszewski

KIEROWNIK PRODUKTU

.....  
(nazwisko i stanowisko)

Warszawa, 02.01.2019

.....  
(miejsce i data wydania)



Maciej Januszewski  
Kierownik Produktu ds. projekt

.....  
(podpis)



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr 4/2020

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych – Śruba M8 z nakrętką podkładową Flat-Head
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Przeznaczone do mocowania podłoża stalowego.
- Producent:  
Siniat Sp. z o.o.  
ul. Przecławska 8  
03-879 Warszawa
- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
System 4
- Norma zharmonizowana:  
PN-EN 15048-1:2016 Zestawy śrubowe do połączeń niesprężanych – Definicje, Wymagania i metody badań.
- Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki   | Właściwości użytkowe |
|------------------------------|----------------------|
| Reakcja na ogień             | A1                   |
| Wytrzymałość na zginanie     | Spełnia              |
| Zabezpieczenie przed korozją | Klasa 48             |
| Klasa dokładności wykonania  | 8                    |
| Klasa własności              | 5,8/5                |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.  
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Łukasz Blachowicz  
(Kierownik Produktu)

*Ł. Blachowicz*  
(podpis)

SINIAT Sp. z o.o.

ul. Przecławska 8  
03-879 Warszawa

NIP: 662 00 50 811 REGON: 001412101  
-49-

Warszawa 20.05.2020 r.