

Piotr Andrzejczak

Od: Piotr Andrzejczak <p.andrzejczak@projcare.com>
Wysłano: 10 czerwca 2024 12:20
Do: 'hubert.nabozny@daldehog.pl'
DW: 'grzegorz.bal@daldehog.pl'; 'Kewin Chilimoniuk'; 'Mateusz Mischczyk'
Temat: RE: BIELSKO_zapytanie o wycenę - zmiana nawierzchni strefy dostaw

W nawiązaniu do rozmowy na ostatniej naradzie, dotyczącej zmiany nawierzchni doku rozładowczego KAUF LAND – najemca preferuje płytę betonową szczotkowaną. Poniżej informacja do najemcy do uwzględnienia w wycenie:

Zwracam uwagę również na konieczność zaprojektowania nawierzchni pod poniższe obciążenia. Standardem dla KL dla obszaru doków załadowczych oraz kompaktora jest płyta betonowa, niemniej w tym projekcie przyjmujemy zaproponowane przez Państwa rozwiązanie technicznie, jednocześnie prosimy o takie zaprojektowanie i wykonanie tego obszaru, żebyśmy na etapie eksploatacji nie musieli „reklamować” trwałości przyjętego rozwiązania.

9.2 Dane techniczne MPB 907

Typ urządzenia MPB 907 -	SN / 14	SN / 18	SN / 20	SN / 22
Pojemność użyteczna	14,0 m³	17,5 m³	20,8 m³	22,1 m³
Skok zgniatania	14 sekund (z pompą podwójną, bez mechanizmu różnicowego)			
Skok powrotny	15 sek.			
Siła docisku siłowników ok.	314 kN	342 kN	342 kN	342 kN
Siła docisku tłoka zgniatającego max.	31,1 N/cm²	33,9 N/cm²	33,9 N/cm²	33,9 N/cm²
nośność max.	5600 kg	7200 kg	8000 kg	8800 kg
Szerokość urządzenia ok.	2425 mm			
Wysokość urządzenia ok.	2610 mm			
Długość urządzenia ok.	4870 mm	5620 mm	6370 mm	6620 mm
Otwór załadowniczy max.	1800 x 1180 mm			
Wysokość załadownicza ok.	1640 mm lub 1700 mm			
Masa własna	3500 kg	4230 kg	4320 kg	4640 kg
Masa własna z osłoną ochronną	3570 kg	4300 kg	4390 kg	4710 kg
Moc napędu	5,5 kW			
Standardowy silnik prądu trójfazowego	1500 obr/min			
Przewód zasilający	Przewód przemysłowy z izolacją gumową H07 RN-F Wtyczka urządzenia CEE - 5 x 32 A (obróć w prawo)			
Napięcie wejściowe	220 - 240 / 380 - 415 V (zależnie od lokalnego napięcia sieciowego patrz naklejka na szafie sterowniczej)			
Częstotliwość	50 Hz			
Napięcie sterownicze	24 V			
Bezpieczniki sieciowe	3 x 25 A	(w przypadku bezpieczników zwłoczących i stabiln sieci prądowej wystarcza też 16 A)		
Stopień ochrony	IP 44 według normy DIN EN 60529			
Poziom ciśnienia akustycznego według normy DIN EN ISO 4871	65 dB(A) na biegu jałowym / 65 dB (A) pełne obciążenie			

Piotr Andrzejczak

Project Manager

Tel. +48 609 356 837

p.andrzejczak@projcare.com

ProjCare Poland sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 96, piętro 13

02-305, Warszawa

www.projcare.com

From: Piotr Andrzejczak <p.andrzejczak@projcare.com>

Sent: Monday, May 13, 2024 4:11 PM

To: 'hubert.nabozny@daldehog.pl' <hubert.nabozny@daldehog.pl>


Cc: 'grzegorz.bal@daldehog.pl' <grzegorz.bal@daldehog.pl>; 'Kewin Chilimoniuk' <k.chilimoniuk@projcare.com>; 'Mateusz Miszczyk' <mateusz.miszczuk@redkomdevelopment.com>

Subject: BIELSKO_zapytanie o wycenę - zmiana nawierzchni strefy dostaw

Na podstawie zapytania od najemcy zwracam się o wycenę zmiany nawierzchni strefy dostaw dla lokalu L04 (KAUFLAND) z kostki brukowej, która jest obecnie zaprojektowana na dwa inne warianty nawierzchni:

- a. Płyta betonowa zatarta.
- b. Nawierzchnia asfaltowa.

Obciążenia oczywiście jak dla strefy dostaw i z uwzględnieniem wskazań Projektu Wykonawczego w tym zakresie.

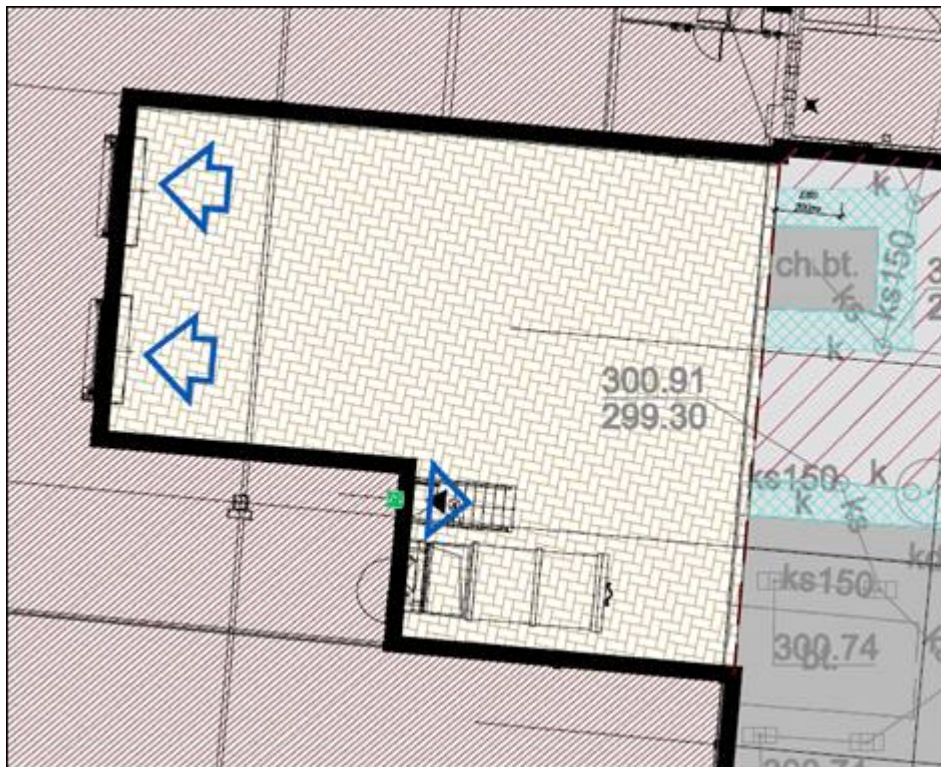

Piotr Andrzejczak

Project Manager

Tel. +48 609 356 837

p.andrzejczak@projcare.com

ProjCare Poland sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 96, piętro 13

02-305, Warszawa

www.projcare.com